

RACCOLTA BOLLETTINI TECNICI ESTINTORI E SCHEDE DI SICUREZZA



**SERVIZIO ANTINCENDIO
MANUTENZIONE ESTINTORI**

26010 DOVERA (CR) - Via de Ponti 3/5
Tel. 0373.978278 - Fax 0373.978015

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO SECONDO STANDARD ISO 9002
Web site www.samestintori.com

INDICE DEI BOLLETTINI TECNICI DEGLI ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI OMOLOGATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO E SCHEDE DI SICUREZZA PRODOTTI

BOLLETTINO TECNICO	TIPOLOGIA ESTINTORE	CLASSI DI ESTINZIONE	DENOM. COMM.
P1	PORTATILE A POLV. ABC DA KG. 1 PRESSUR.	3A - 13B - C	DPL/1
P2	PORTATILE A POLV. ABC DA KG. 3 PRESSUR.	8A - 34B - C	DPL/3
P3	PORTATILE A POLV. ABC DA KG. 6 PRESSUR.	13A - 89B - C	DPL/6
P4	PORTATILE A POLV. ABC DA KG. 9 PRESSUR.	34A - 144B - C	DPL/9
P5	PORTATILE A POLV. ABC DA KG. 6 PRESSUR.	34A - 233B - C	EL/P6
P6	PORTATILE A POLV. ABC DA KG. 9 PRESSUR.	55A - 233B - C	EL/P9
P7	PORTATILE A POLV. BC DA KG. 6 PRESSUR.	89B - C	BC/6
P8	PORTATILE A POLV. BC DA KG. 12 PRESSUR.	144B - C	BC/12
P9	PORTATILE A BIOSS. DI CARBONIO DA KG. 2	13B - C	CO2/2
P10	PORTATILE A BIOSS. DI CARBONIO DA KG. 5	34B - C	CO2/5
P11	PORTATILE A BIOSS. DI CARBONIO DA KG. 5	55B - C	CO2 5/A
P12	PORTATILE A BIOSS. DI CARBONIO DA KG. 2	34B - C	CO2 2/AL
P13	PORTATILE A BIOSS. DI CARBONIO DA KG. 5	89B - C	CO2 5/AL
C1	CARRELLATO A POLV. ABC DA KG. 50 PRESSUR.	A - B1 - C	DPL/50
T1	PARTI DI RICAMBIO ESTINTORI PER CODICE ARTICOLO		-/-
SIC1	SCHEDA DI SICUREZZA POLVERE BC (SODIO BICARBONATO)		EPBCN
SIC2	SCHEDA DI SICUREZZA POLVERE ABC 40% MAP		EPAB40
SIC3	SCHEDA DI SICUREZZA BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2)		ECO2



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

INDICE BOLLETTINI TECNICI

PAG. 1 / 1


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 1

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DPL/1 CLASSI 3A-13B-C


ESPLOSO DEI PARTICOLARI

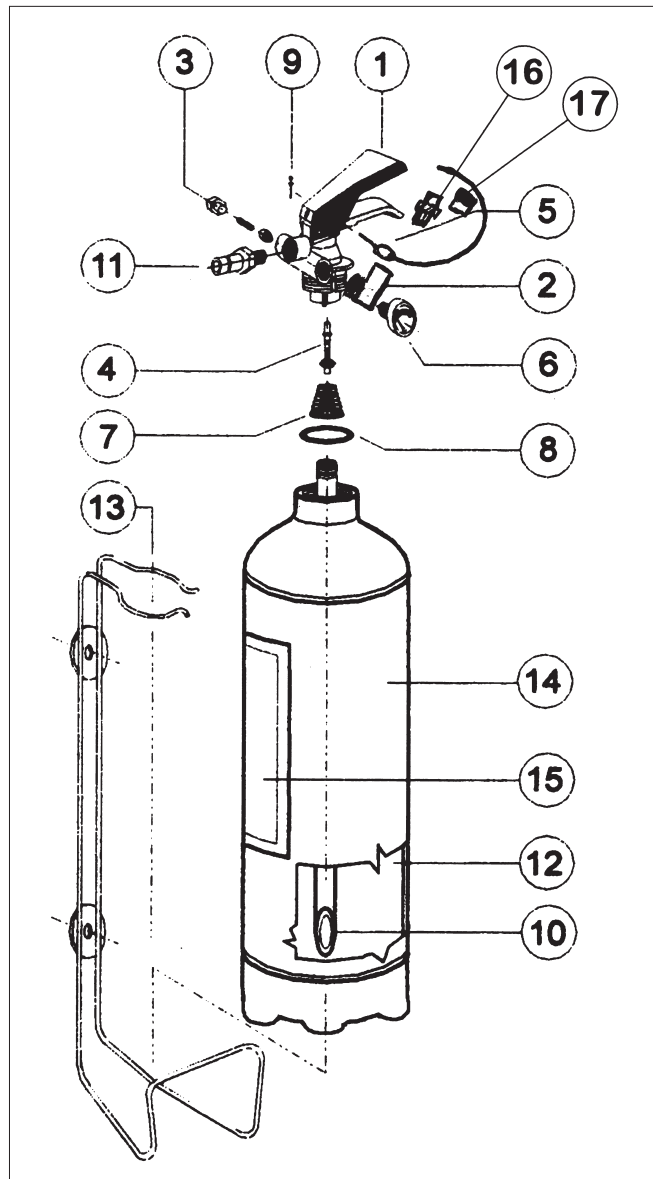

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

SABBAIATURA CON MICROSFERE METALLICHE
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 80 MICRON

VALVOLA COMPLETA ART. VADPL1

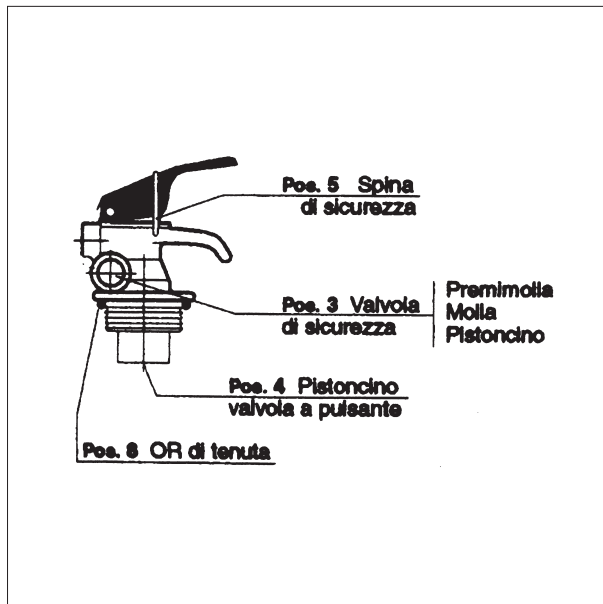

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VADPL1
2	RACCORDO SPECIALE A "T"	1	RACATI
3	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPPPO
4	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTO1
5	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
6	MANOMETRO Ø 23	1	MADPL1
7	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
8	OR. DI TENUTA	1	ORGH30
9	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
10	TUBO PESCANTE	1	TPDPL1
11	UGELLO EROGATORE	1	UGDPL1
12	ESTINGUENTE	Kg. 1	EPAB40
13	SUPPORTO A FILO	1	SUFIL1
14	SERBATOIO	1	SEDPL1
15	ETICHETTA	1	DECES4
16	VALVOLINA DI CONTROLLO	1	VALIND
17	CAPPUCCIO PIANO	1	CAPPIA

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P1
SCHEDA ESTINTORE DPL/1

PAG. 1 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 1

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DPL/1 CLASSI 3A-13B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 352 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 100 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 80 mm.
PESO PIENO:	2.2 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	4 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	6.5 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	1.4 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	3.5 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	8.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

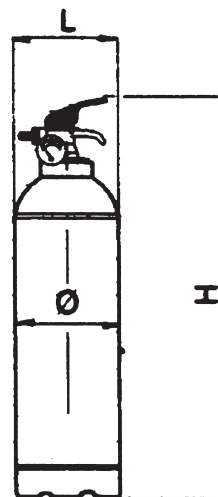

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA TUBO SPESSORE 1,5 MM. (FE P11 UNI 5867). FONDELLO ED OGIVA CON FORMA CONCAVA DERIVATI DA STAMPAGGIO DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,8 MM. (FE P02 UNI 5866). CAPACITÀ SERBATOIO: LT. 1.24.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: MOLLA TARATA CON GOMMINO DI RITEGNO POSTA ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE, APERTURA A MPA 2.20 CIRCA.

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA DI MANOVRA DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: POLVERE ESTINGUENTE ABC COMPOSTA DA 40% MONOAMMONIO FOSFATO, 55% SOLFATO DI AMMONIO, 5% ADDITIVI. PROPELLENTE = ARIA DEUMIDIFICATA. LA POLVERE ABC È IN GRADO DI ESTINGUERE I FUOCHI DI CLASSE:



A Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica quali: legno, gomma, tessuti, etc. la cui combustione avviene con formazione di braci.



B Fuochi da liquidi infiammabili quali: petrolio, benzina, etc. e da solidi liquefatti.



C Fuochi da gas infiammabili quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P1
SCHEDA ESTINTORE DPL/1

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 3

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DPL/3 CLASSI 8A-34B-C


ESPLOSO DEI PARTICOLARI

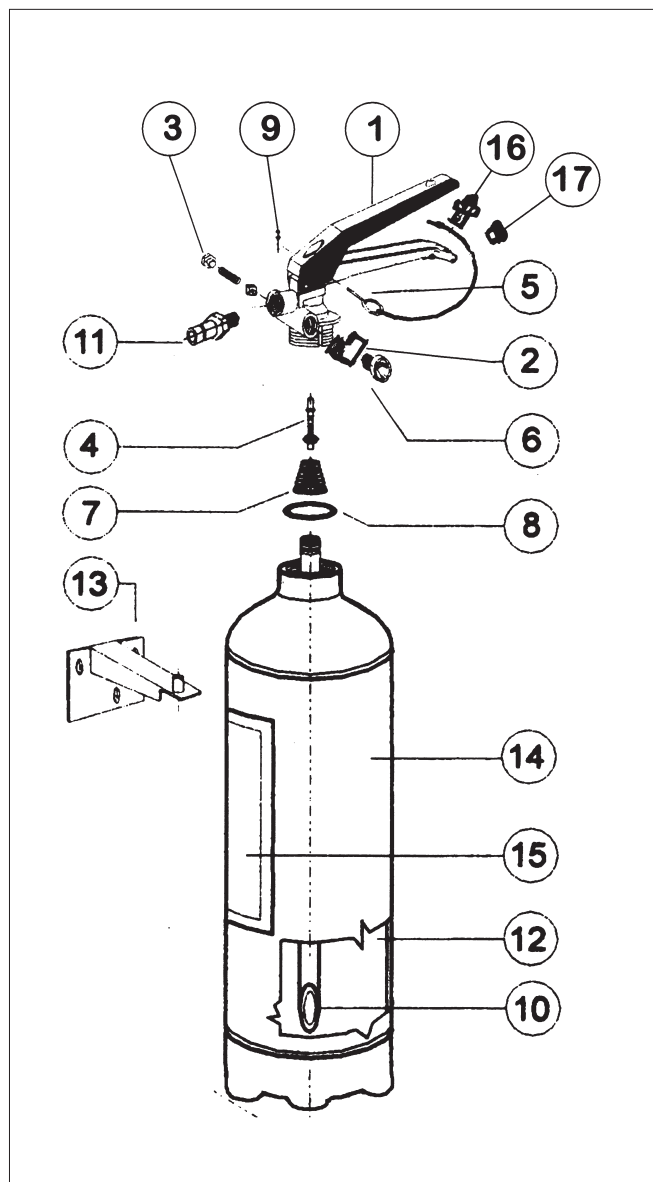

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

SABBAIATURA CON MICROSFERE METALLICHE
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 80 MICRON

VALVOLA COMPLETA ART. VADPL3

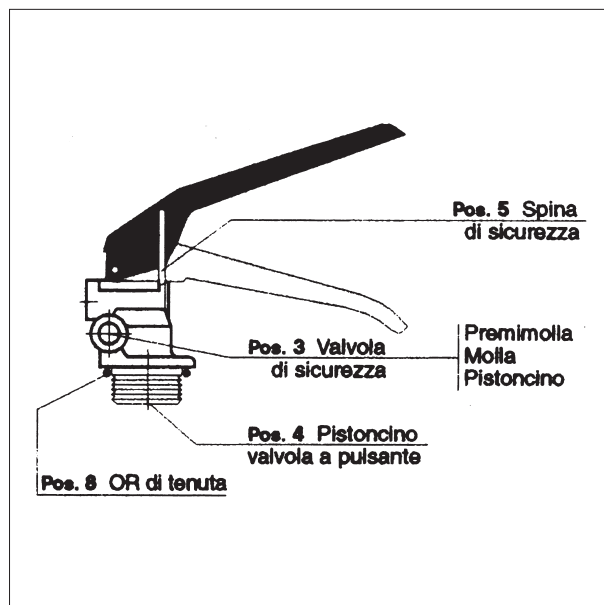

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VADPL3
2	RACCORDO SPECIALE A "T"	1	RACATI
3	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPPPO
4	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTO6
5	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
6	MANOMETRO Ø 35	1	MADPL3
7	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
8	OR. DI TENUTA	1	ORGH30
9	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
10	TUBO PESCANTE	1	TPDPL3
11	UGELLO EROGATORE	1	UGDPL3
12	ESTINGUENTE	Kg. 3	EPAB40
13	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
14	SERBATOIO	1	SEDPL3
15	ETICHETTA	1	DECES4
16	VALVOLINA DI CONTROLLO	1	VALIND
17	CAPPUCCIO PIANO	1	CAPPIA

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P2
SCHEDA ESTINTORE DPL/3

PAG. 1 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 3

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DPL/3 CLASSI 8A-34B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 455 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 177 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 133 mm.
PESO PIENO:	5.8 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	6 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	7 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	1.4 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	3.5 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	8.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

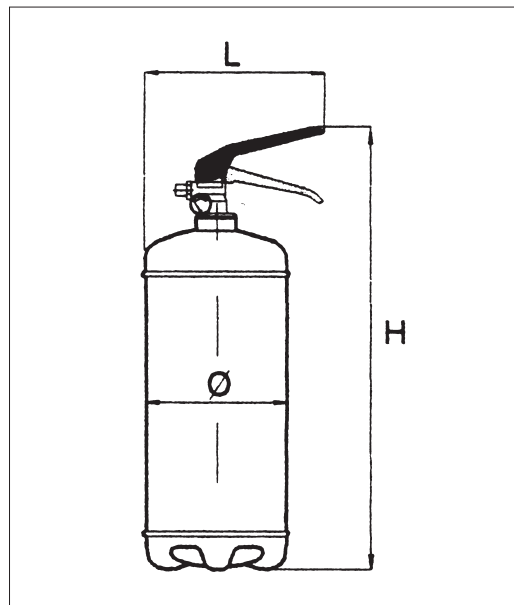

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA CALANDRATURA DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,5 MM. (FE P11 UNI 5867). FONDELLO ED OGIVA CIN FORMA CONCAVA DERIVATI DA STAMPAGGIO DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,8 MM (FE P02 UNI 5866). CAPACITÀ SERBATOIO: LT. 4.34.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: MOLLA TARATA CON GOMMINO DI RITEGNO POSTA ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE, APERTURA A MPA 2.20 CIRCA.

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA DI MANOVRA DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: POLVERE ESTINGUENTE ABC COMPOSTA DA 40% MONOAMMONIO FOSFATO, 55% SOLFATO DI AMMONIO, 5% ADDITIVI. PROPELLENTE = ARIA DEUMIDIFICATA. LA POLVERE ABC È IN GRADO DI ESTINGUERE I FUOCHI DI CLASSE:



A Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica quali: legno, gomma, tessuti, etc. la cui combustione avviene con formazione di braci.



B Fuochi da liquidi infiammabili quali: petrolio, benzina, etc. e da solidi liquefatti.



C Fuochi da gas infiammabili quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE




S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P2
SCHEDA ESTINTORE DPL/3

PAG. 2 / 2

DATA 01-01-2001

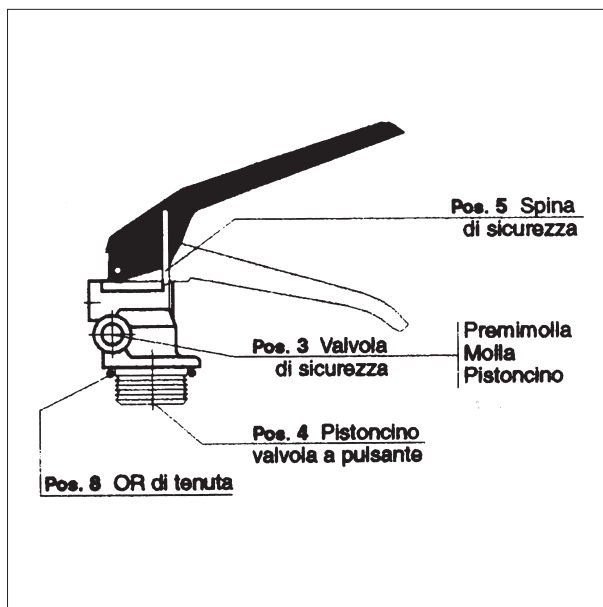DENOMINAZIONE COMMERCIALE DPL/6 CLASSI 13A-89B-C**VALVOLA COMPLETA ART. VADPL3**

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VADPL3
2	RACCORDO SPECIALE A "T"	1	RACATI
3	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPPPO
4	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTO6
5	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
6	MANOMETRO Ø 35	1	MADPL3
7	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
8	OR. DI TENUTA	1	ORGH30
9	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
10	TUBO PESCANTE	1	TPDPL6
11	MANICHETTA EROGATRICE	1	MANDP6
12	ESTINGUENTE	Kg. 6	EPAB40
13	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
14	SERBATOIO	1	SEDPL6
15	ETICHETTA	1	DECES4
16	VALVOLINA DI CONTROLLO	1	VALIND
17	CAPPUCCIO PORTA MANICHETTA	1	CAPSPI

SABBIAIATURA CON MICROSFERE METALLICHE
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 80 MICRON

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P3
 SCHEDA ESTINTORE DPL/6

PAG. 1 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 6

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DPL/6 CLASSI 13A-89B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 530 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 300 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 160 mm.
PESO PIENO:	10 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	7 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	10 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	1.4 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	3.5 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	7.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

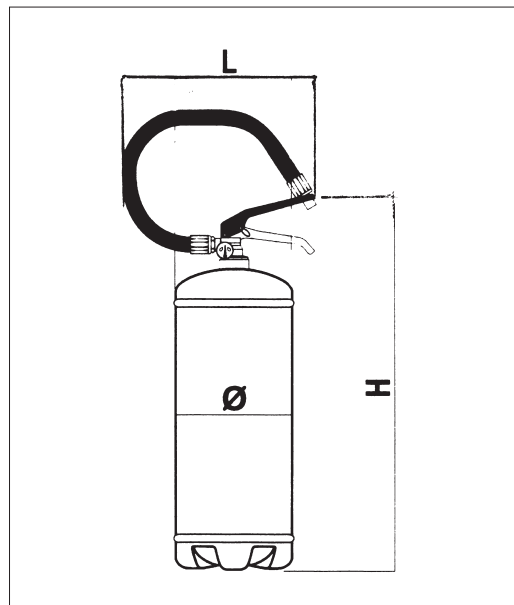

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA CALANDRATURA DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,5 MM. (FE P11 UNI 5867). FONDELLO ED OGIVA CIN FORMA CONCAVA DERIVATI DA STAMPAGGIO DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,8 MM (FE P02 UNI 5866). CAPACITÀ SERBATOIO: LT. 7.34.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: MOLLA TARATA CON GOMMINO DI RITEGNO POSTA ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE, APERTURA A MPA 2.20 CIRCA.

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA DI MANOVRA DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: POLVERE ESTINGUENTE ABC COMPOSTA DA 40% MONOAMMONIO FOSFATO, 55% SOLFATO DI AMMONIO, 5% ADDITIVI. PROPELLENTE = ARIA DEUMIDIFICATA. LA POLVERE ABC È IN GRADO DI ESTINGUERE I FUOCHI DI CLASSE:



A Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica quali: legno, gomma, tessuti, etc. la cui combustione avviene con formazione di braci.



B Fuochi da liquidi infiammabili quali: petrolio, benzina, etc. e da solidi liquefatti.



C Fuochi da gas infiammabili quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P3
SCHEDA ESTINTORE DPL/6

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 9


Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DPL/9 CLASSI 34A-144B-C

ESPLOSO DEI PARTICOLARI

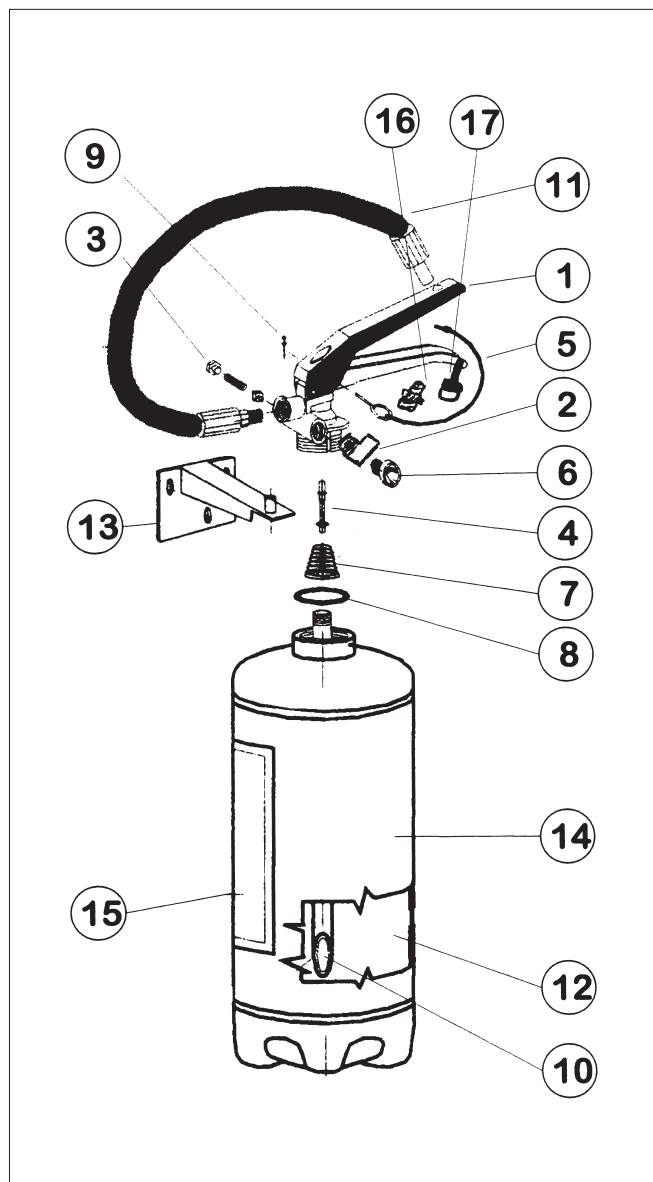

VALVOLA COMPLETA ART. VADPL9

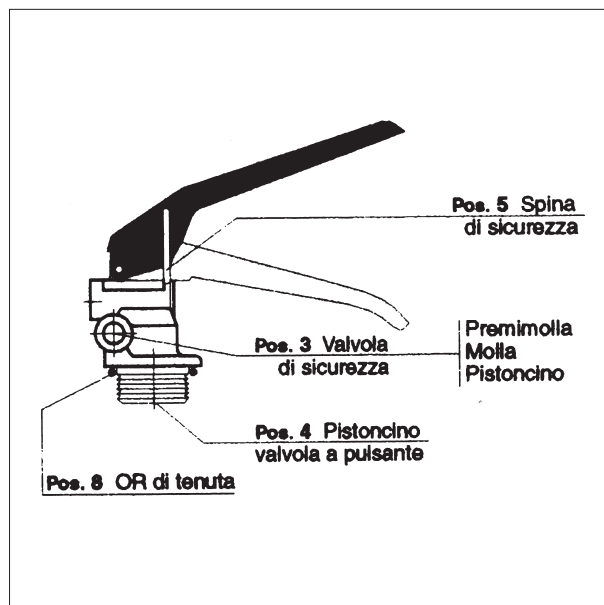

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VADPL9
2	RACCORDO SPECIALE A "T"	1	RACATI
3	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPPPO
4	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTO9
5	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
6	MANOMETRO Ø 35	1	MADPL9
7	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
8	OR. DI TENUTA	1	ORGH30
9	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
10	TUBO PESCANTE	1	TPDPL9
11	MANICHETTA EROGATRICE	1	MANDP9
12	ESTINGUENTE	Kg. 9	EPAB40
13	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
14	SERBATOIO	1	SEDPL9
15	ETICHETTA	1	DECES4
16	VALVOLINA DI CONTROLLO	1	VALIND
17	CAPPUCCIO PORTA MANICHETTA	1	CAPSPI

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

SABBAIATURA CON MICROSFERE METALLICHE
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 80 MICRON

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P4
SCHEDA ESTINTORE DPL/9

PAG. 1 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 9

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DPL/9 CLASSI 34A-144B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 633 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 300 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 170 mm.
PESO PIENO:	14 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	8 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	13.5 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	1.4 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	3.5 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	7.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

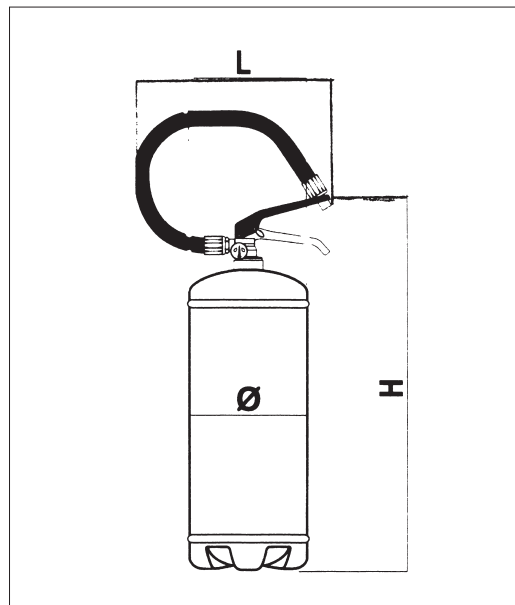

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA CALANDRATURA DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,8 MM. (FE P11 UNI 5867). FONDELLO ED OGIVA CIN FORMA CONCAVA DERIVATI DA STAMPAGGIO DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 2,0 MM (FE P02 UNI 5866). CAPACITÀ SERBATOIO: LT. 10.98.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: MOLLA TARATA CON GOMMINO DI RITEGNO POSTA ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE, APERTURA A MPA 2.20 CIRCA.

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA DI MANOVRA DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: POLVERE ESTINGUENTE ABC COMPOSTA DA 40% MONOAMMONIO FOSFATO, 55% SOLFATO DI AMMONIO, 5% ADDITIVI. PROPELLENTE = ARIA DEUMIDIFICATA. LA POLVERE ABC È IN GRADO DI ESTINGUERE I FUOCHI DI CLASSE:



A Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica quali: legno, gomma, tessuti, etc. la cui combustione avviene con formazione di braci.



B Fuochi da liquidi infiammabili quali: petrolio, benzina, etc. e da solidi liquefatti.



C Fuochi da gas infiammabili quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P4
SCHEDA ESTINTORE DPL/9

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 6

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE EL/P6 CLASSI 34A-233B-C


ESPLOSO DEI PARTICOLARI

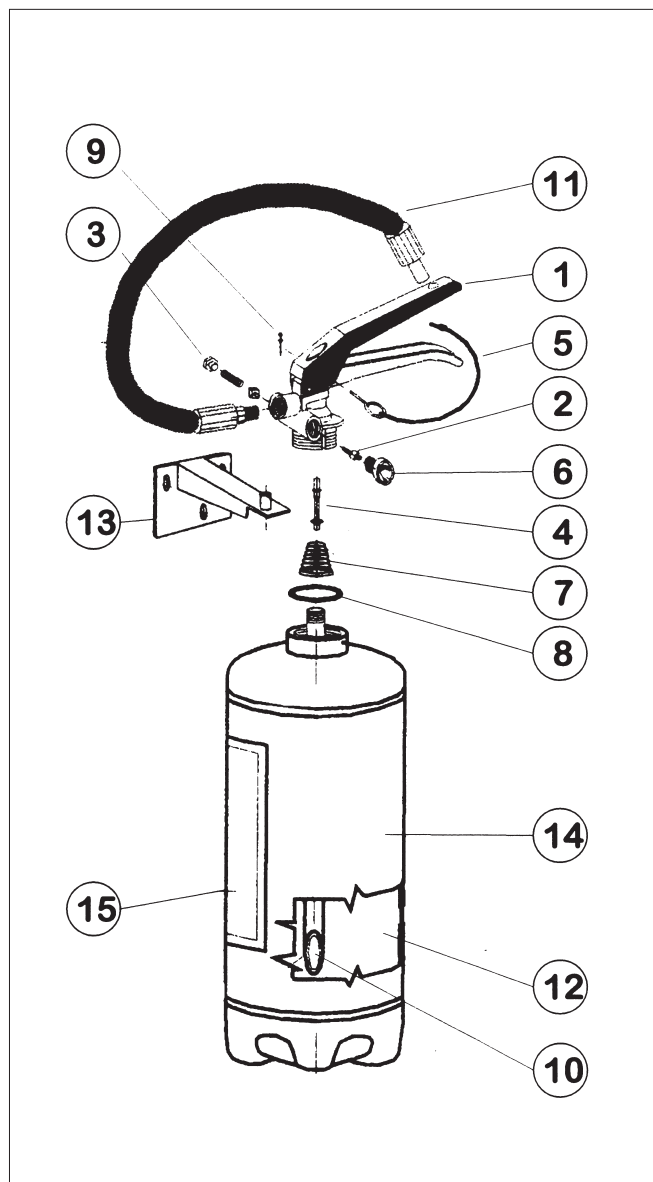

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

SABBAIATURA CON MICROSFERE METALLICHE
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 80 MICRON

VALVOLA COMPLETA ART. VAELP6

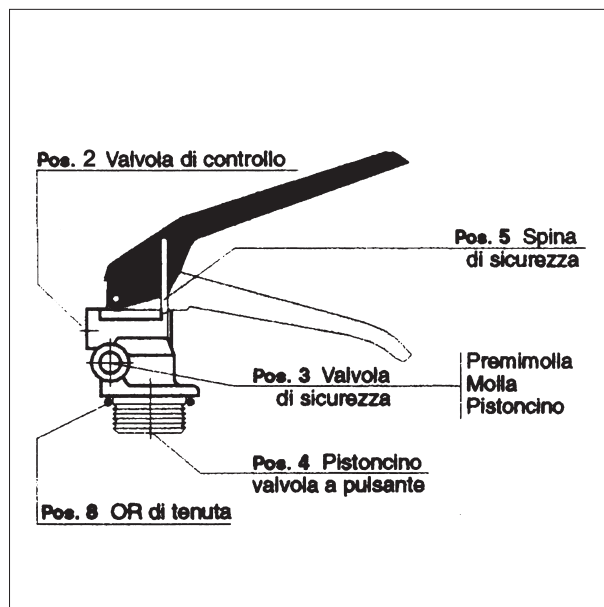

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VAELP6
2	VALVOLINA DI CONTROLLO	1	MECINT
3	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPPPO
4	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTO6
5	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
6	MANOMETRO Ø 23	1	MAELP6
7	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
8	OR. DI TENUTA	1	ORGH30
9	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
10	TUBO PESCANTE	1	TPELP6
11	MANICHETTA EROGATRICE	1	MANEP6
12	ESTINGUENTE	Kg. 6	EPAB40
13	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
14	SERBATOIO	1	SEELP6
15	ETICHETTA	1	DECES1

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P5
SCHEDA ESTINTORE EL/P6

PAG. 1 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 6

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE EL/P6 CLASSI 34A-233B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 530 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 260 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 160 mm.
PESO PIENO:	9.7 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	7.5 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	10 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	1.4 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	3.5 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	7.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

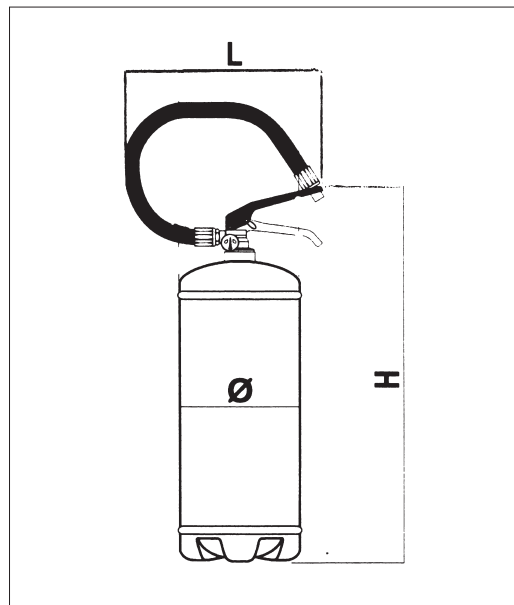

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA CALANDRATURA DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,5 MM. (FE P11 UNI 5867). FONDELLO ED OGIVA CIN FORMA CONCAVA DERIVATI DA STAMPAGGIO DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,8 MM (FE P02 UNI 5866). CAPACITÀ SERBATOIO: LT. 7.54.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: MOLLA TARATA CON GOMMINO DI RITEGNO POSTA ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE, APERTURA A MPA 2.20 CIRCA.

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA DI MANOVRA DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: POLVERE ESTINGUENTE ABC COMPOSTA DA 40% MONOAMMONIO FOSFATO, 55% SOLFATO DI AMMONIO, 5% ADDITIVI. PROPELLENTE = ARIA DEUMIDIFICATA. LA POLVERE ABC È IN GRADO DI ESTINGUERE I FUOCHI DI CLASSE:



A Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica quali: legno, gomma, tessuti, etc. la cui combustione avviene con formazione di braci.



B Fuochi da liquidi infiammabili quali: petrolio, benzina, etc. e da solidi liquefatti.



C Fuochi da gas infiammabili quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P5
SCHEDA ESTINTORE EL/P6

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 9

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE EL/P9 CLASSI 55A-233B-C


ESPLOSO DEI PARTICOLARI

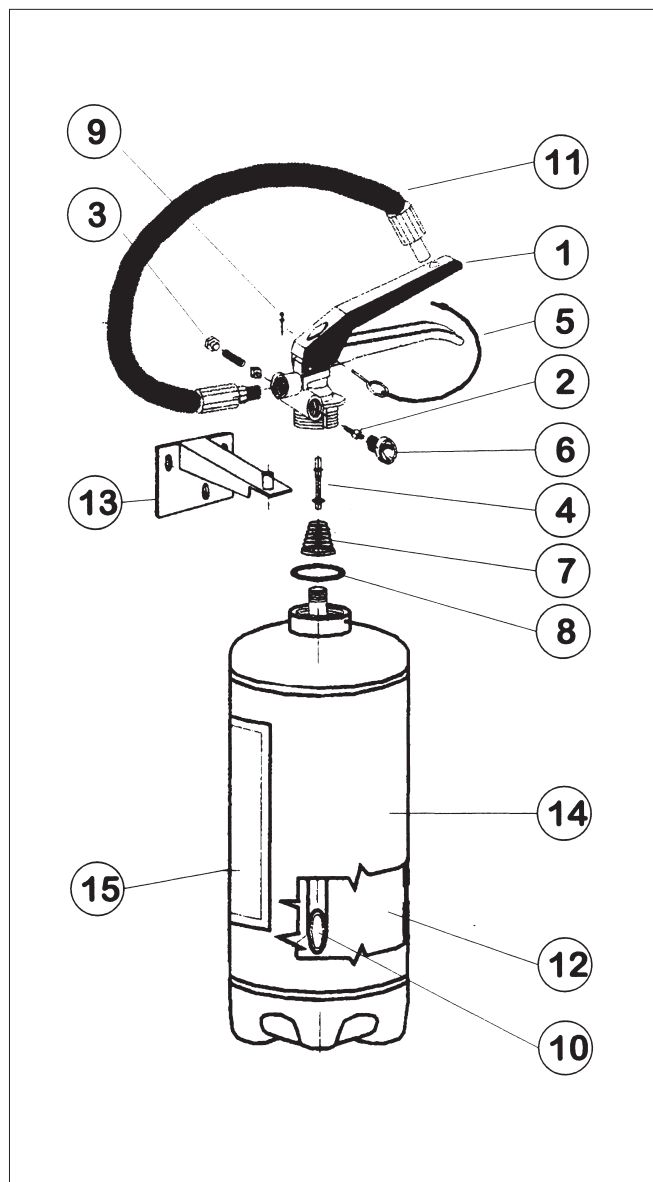

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

SABBAIATURA CON MICROSFERE METALLICHE
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 80 MICRON

VALVOLA COMPLETA ART. VAELP6

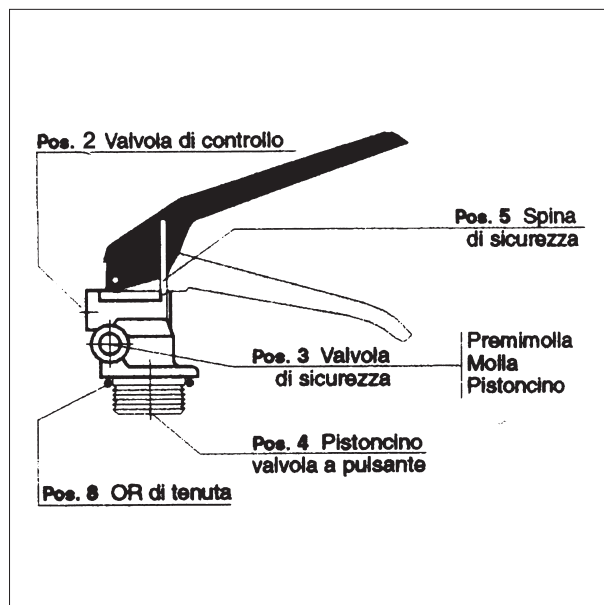

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VAELP6
2	VALVOLINA DI CONTROLLO	1	MECINT
3	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPPPO
4	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTO6
5	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
6	MANOMETRO Ø 23	1	MAELP6
7	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
8	OR. DI TENUTA	1	ORGH30
9	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
10	TUBO PESCANTE	1	TPELP9
11	MANICHETTA EROGATRICE	1	MANEP6
12	ESTINGUENTE	Kg. 9	EPAB40
13	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
14	SERBATOIO	1	SEELP9
15	ETICHETTA	1	DECES1

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P6
SCHEDA ESTINTORE EL/P9

PAG. 1 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE ABC DA Kg. 9

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE EL/P9 CLASSI 55A-233B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 633 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 260 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 170 mm.
PESO PIENO:	13.7 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	8.5 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	13.5 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	1.4 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	3.5 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	7.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

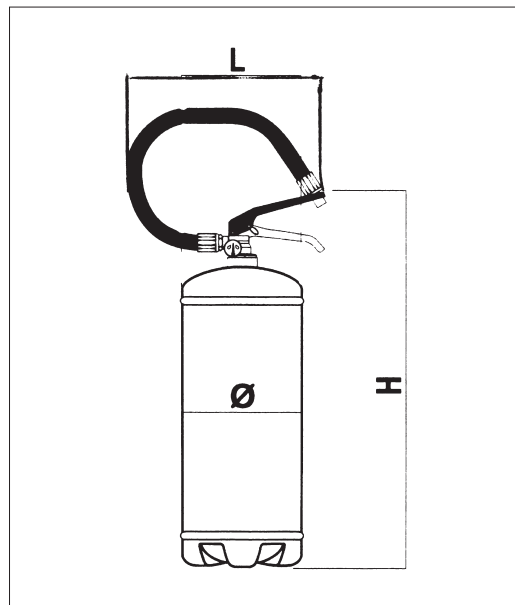

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA CALANDRATURA DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,5 MM. (FE P11 UNI 5867). FONDELLO ED OGIVA CIN FORMA CONCAVA DERIVATI DA STAMPAGGIO DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,8 MM (FE P02 UNI 5866). CAPACITÀ SERBATOIO: LT. 10.98.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: MOLLA TARATA CON GOMMINO DI RITEGNO POSTA ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE, APERTURA A MPA 2.20 CIRCA.

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA DI MANOVRA DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: POLVERE ESTINGUENTE ABC COMPOSTA DA 40% MONOAMMONIO FOSFATO, 55% SOLFATO DI AMMONIO, 5% ADDITIVI. PROPELLENTE = ARIA DEUMIDIFICATA. LA POLVERE ABC È IN GRADO DI ESTINGUERE I FUOCHI DI CLASSE:



A Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica quali: legno, gomma, tessuti, etc. la cui combustione avviene con formazione di braci.



B Fuochi da liquidi infiammabili quali: petrolio, benzina, etc. e da solidi liquefatti.



C Fuochi da gas infiammabili quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P6
SCHEDA ESTINTORE EL/P9

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE BC DA Kg. 6

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE BC/6 CLASSI 89B-C


ESPLOSO DEI PARTICOLARI

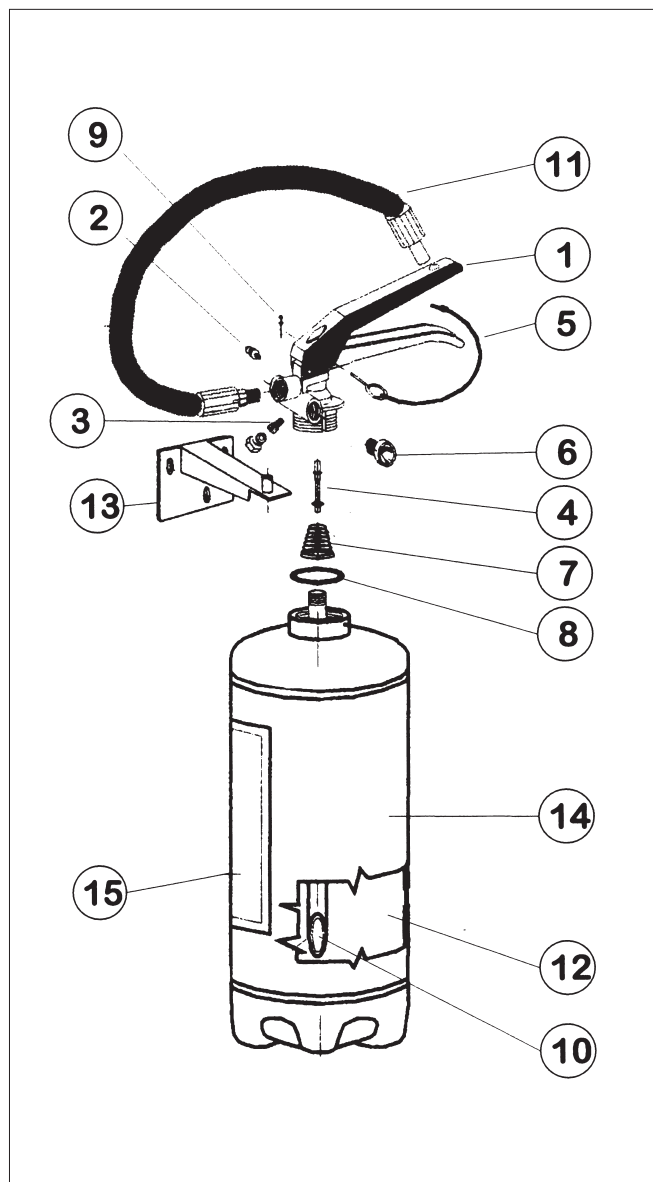

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

SABBAIATURA CON MICROSFERE METALLICHE
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 80 MICRON

VALVOLA COMPLETA ART. VABC6

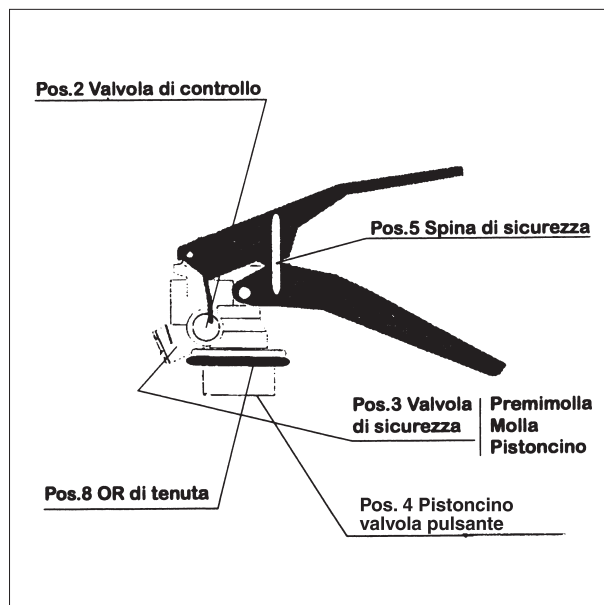

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VABC6
2	VALVOLINA DI CONTROLLO	1	MECINT
3	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPPPO
4	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTO6
5	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
6	MANOMETRO Ø 35	1	MADPL9
7	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
8	OR. DI TENUTA	1	ORGH30
9	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
10	TUBO PESCANTE	1	TPBC6
11	MANICHETTA EROGATRICE	1	MANBC6
12	ESTINGUENTE	Kg. 6	EPBCN
13	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
14	SERBATOIO	1	SEBC6
15	ETICHETTA	1	DECES1

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P6
SCHEDA ESTINTORE EL/P9

PAG. 1 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE BC DA Kg. 6

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE BC/6 CLASSI 89B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 473 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 260 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 160 mm.
PESO PIENO:	9.4 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	7 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	10 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	1.4 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	3.5 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	7.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

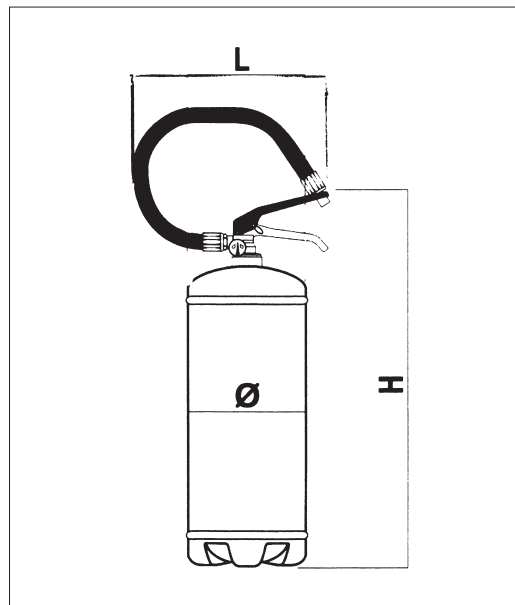

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA CALANDRATURA DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,5 MM. (FE P11 UNI 5867). FONDELLO ED OGIVA CIN FORMA CONCAVA DERIVATI DA STAMPAGGIO DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,8 MM (FE P02 UNI 5866). CAPACITÀ SERBATOIO: LT. 6.53.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: MOLLA TARATA CON GOMMINO DI RITEGNO POSTA ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE, APERTURA A MPA 2.20 CIRCA.

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA DI MANOVRA DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: POLVERE ESTINGUENTE BC COMPOSTA DA 95% SODIO BICARBONATO, 5% ADDITIVI. PROPELLENTE = ARIA DEUMIDIFICATA.

LA POLVERE BC È IN GRADO DI ESTINGUERE I FUOCHI DI CLASSE:



Fuochi da liquidi infiammabili
quali: petrolio, benzina, etc. e
da solidi liquefatti.



Fuochi da gas infiammabili
quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P7
SCHEDA ESTINTORE BC/6

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE BC DA Kg. 12

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE BC/12 CLASSI 144B-C


ESPLOSO DEI PARTICOLARI

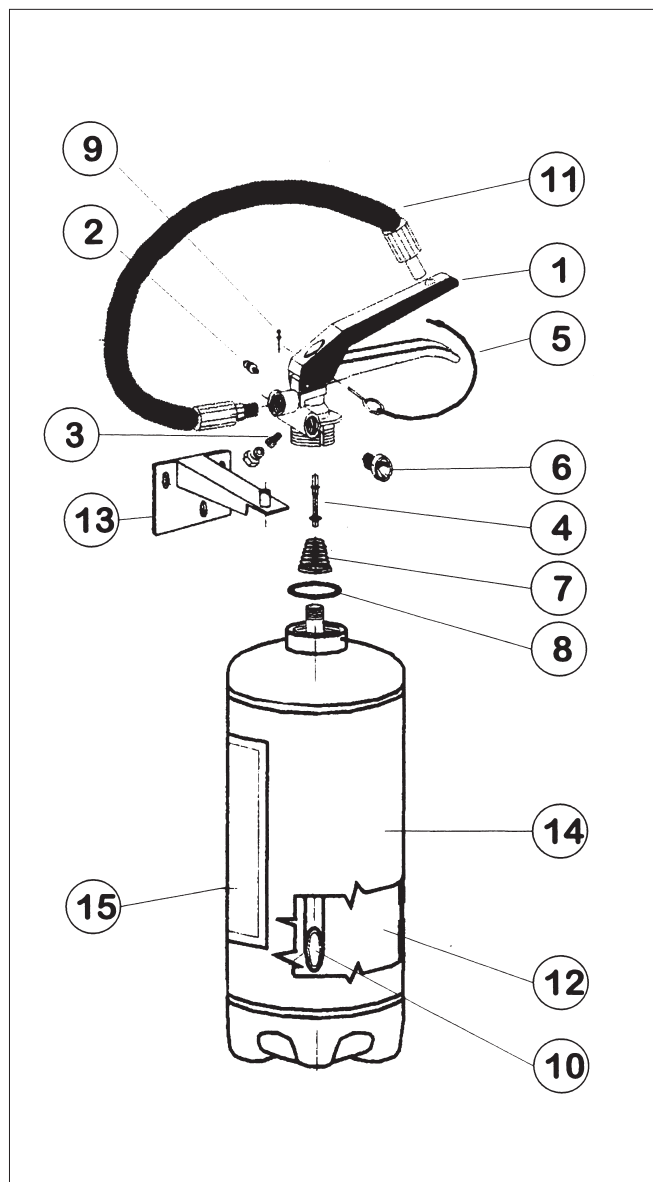

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

SABBAIATURA CON MICROSFERE METALLICHE
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 80 MICRON

VALVOLA COMPLETA ART. VABC12

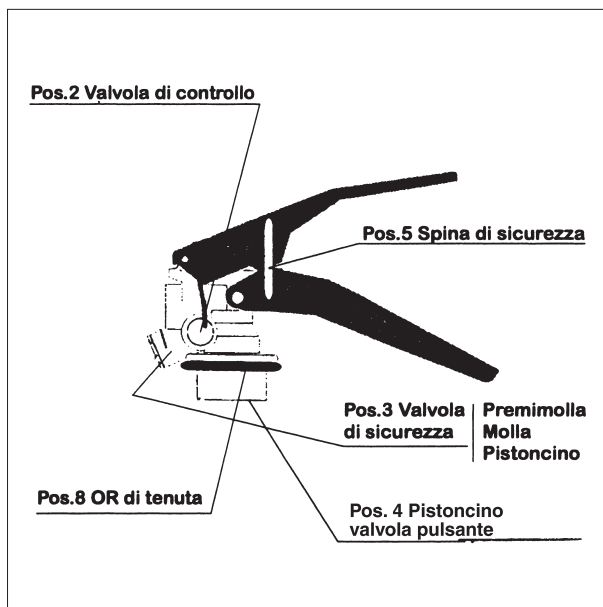

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VABC12
2	VALVOLINA DI CONTROLLO	1	MECINT
3	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPPPO
4	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTO6
5	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
6	MANOMETRO Ø 35	1	MADPL9
7	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
8	OR. DI TENUTA	1	ORGH30
9	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
10	TUBO PESCANTE	1	TPBPL9
11	MANICHETTA EROGATRICE	1	MANB12
12	ESTINGUENTE	Kg. 12	EPBCN
13	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
14	SERBATOIO	1	SEBC12
15	ETICHETTA	1	DECES1

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P6
SCHEDA ESTINTORE EL/P9

PAG. 1 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE BC DA Kg. 12

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE BC/12 CLASSI 144B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 633 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 260 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 170 mm.
PESO PIENO:	16.7 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	8 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	14 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	1.4 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	3.5 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	7.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

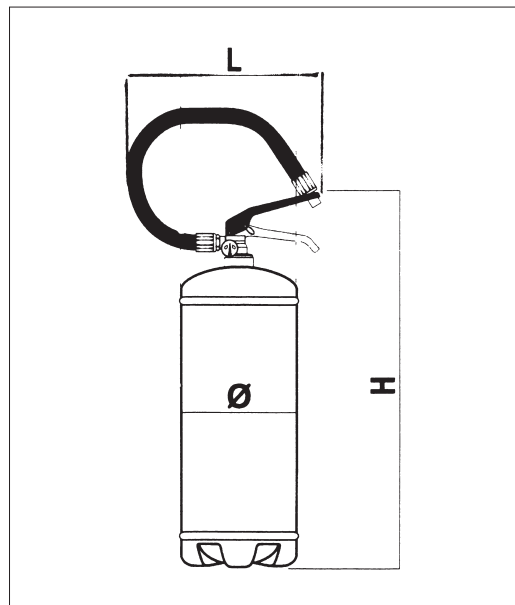

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA CALANDRATURA DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 1,8 MM. (FE P11 UNI 5867). FONDELLO ED OGIVA CON FORMA CONCAVA DERIVATI DA STAMPAGGIO DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 2,0 MM (FE P02 UNI 5866). CAPACITÀ SERBATOIO: LT. 10.98.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: MOLLA TARATA CON GOMMINO DI RITEGNO POSTA ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE, APERTURA A MPA 2.20 CIRCA.

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA DI MANOVRA DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: POLVERE ESTINGUENTE BC COMPOSTA DA 95% SODIO BICARBONATO, 5% ADDITIVI. PROPELLENTE = ARIA DEUMIDIFICATA.

LA POLVERE BC È IN GRADO DI ESTINGUERE I FUOCHI DI CLASSE:



Fuochi da liquidi infiammabili
quali: petrolio, benzina, etc. e
da solidi liquefatti.



Fuochi da gas infiammabili
quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P8
SCHEDA ESTINTORE BC/12

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg. 2


Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE CO2/2 CLASSI 13B-C

ESPLOSO DEI PARTICOLARI

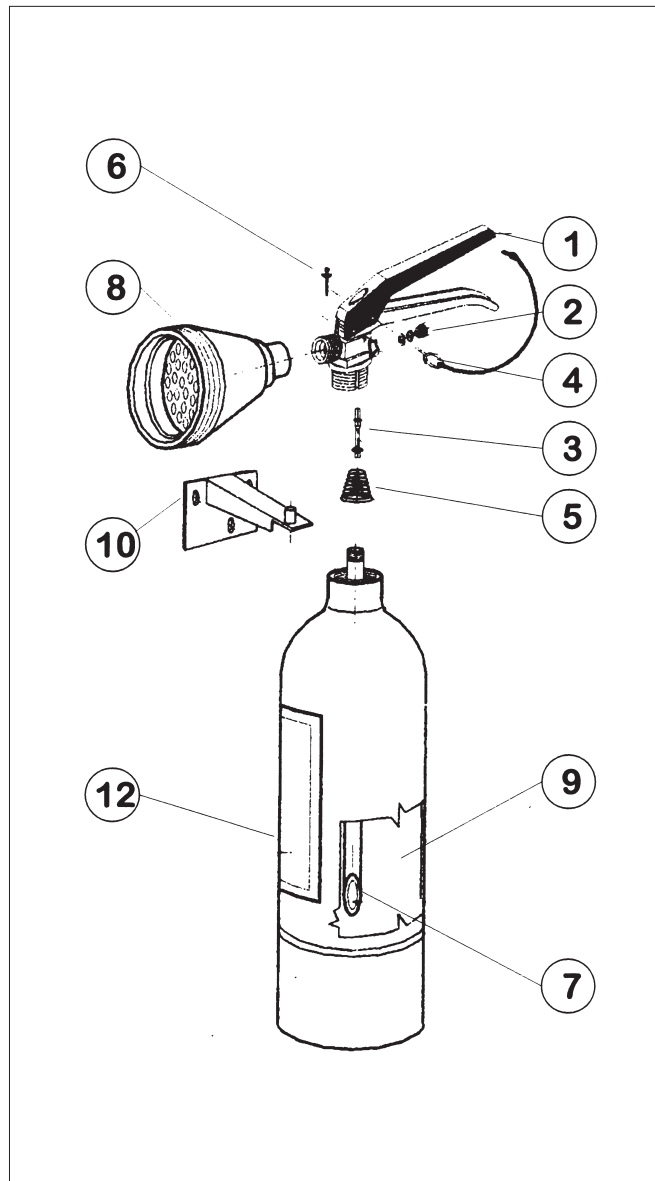

VALVOLA COMPLETA ART. VACO2B

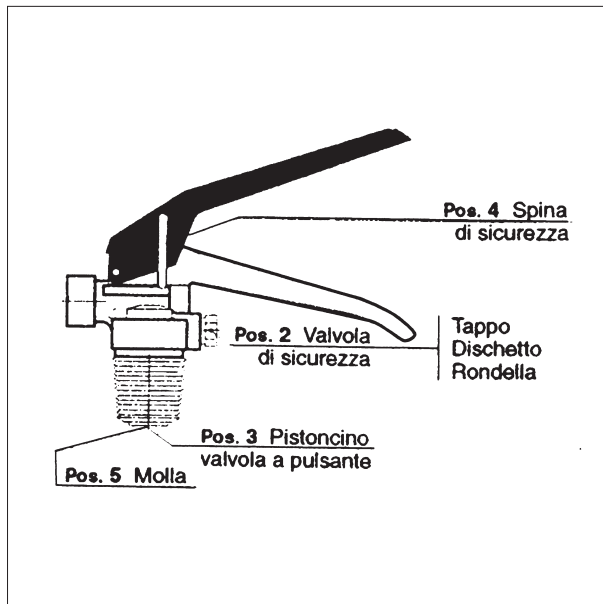

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VACO2B
2	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPCO
3	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTCB
4	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
5	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
6	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
7	TUBO PESCANTE	1	TPC2V
8	CONO EROGATORE	1	CONOC2
9	ESTINGUENTE	Kg. 2	ECO2
10	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
11	BOMBOLA	1	BC213B
12	ETICHETTA	1	DECES4

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

PULIZIA E PREPARAZIONE CON FONDO
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 50 MICRON
OGIVA GRIGIO RAL 7000

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P9
SCHEDA ESTINTORE CO2/2

PAG. 1 / 2

DATA 01-01-2001


ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg. 2

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE CO2/2 CLASSI 13B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 535 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 240 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 117 mm.
PESO PIENO:	5.9 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	2.5 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	7 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	5.8 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	25.0 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	oltre 50.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

BOMBOLA COSTRUITA SECONDO NORMATIVA ITALIANA E COLLAUDATA DALL'ISPESL

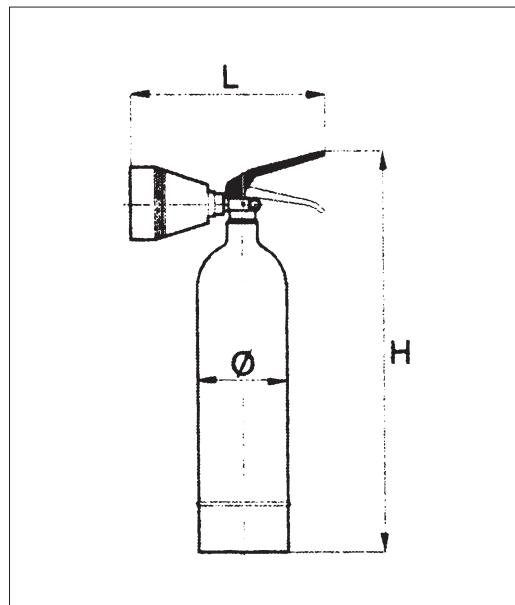

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA ESTRUSIONE IN UN SOL PEZZO DI LEGA DI ALLUMINIO AA 6061-T6 BS DELLO SPESSORE DI MM. 7 CIRCA. FONDELLO ED OGIVA CON FORMA CONCAVA DERIVATI DA ESTRUSIONE IN UN SOL PEZZO DELLO SPESSORE DI MM. 15 PER L'OGIVA. CAPACITÀ BOMBOLA: LT. 3.00

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: DISCO A ROTTURA, POSTO ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE "MPA 17.5 CIRCA".

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA PULSANTE (DI MANOVRA) DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: BIOSSIDO DI CARBONIO (CO₂), PER USO ALIMENTARE PURO AL 99.9%. IL CO₂ È IN GRADO DI SPEGNERE I FUOCHI DI CLASSE:



Fuochi da liquidi infiammabili
quali: petrolio, benzina, etc. e
da solidi liquefatti.



Fuochi da gas infiammabili
quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P9
SCHEDA ESTINTORE CO₂/2

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg. 5


Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE CO2/5 CLASSI 34B-C

ESPLOSO DEI PARTICOLARI

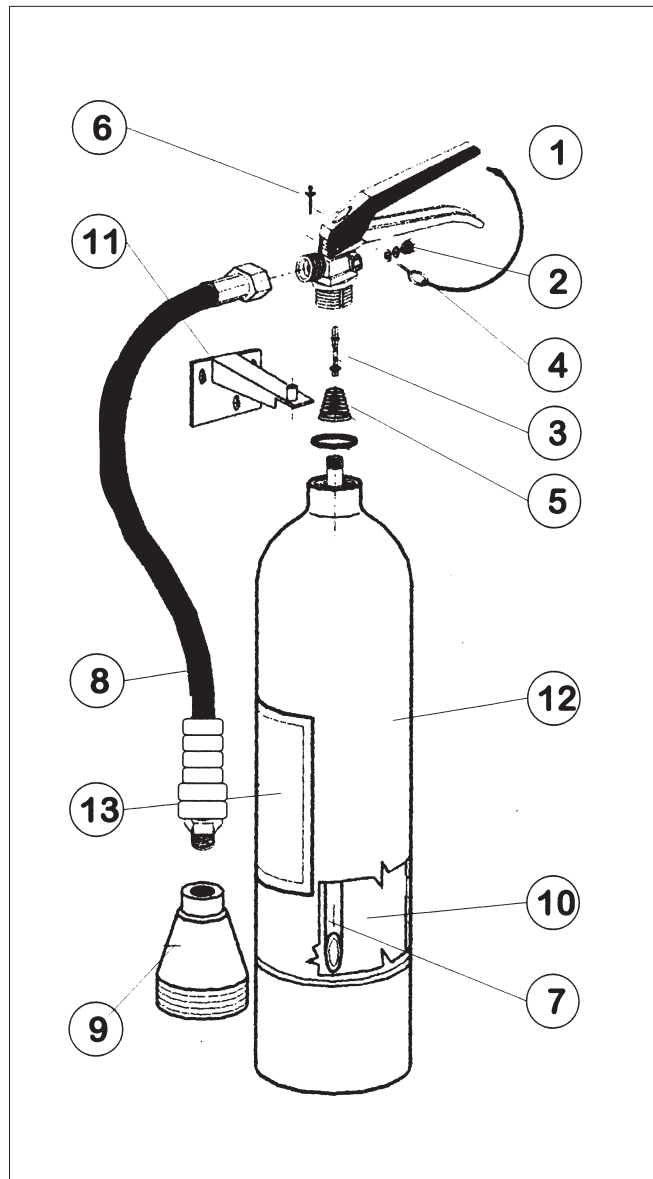

VALVOLA COMPLETA ART. VACO2B

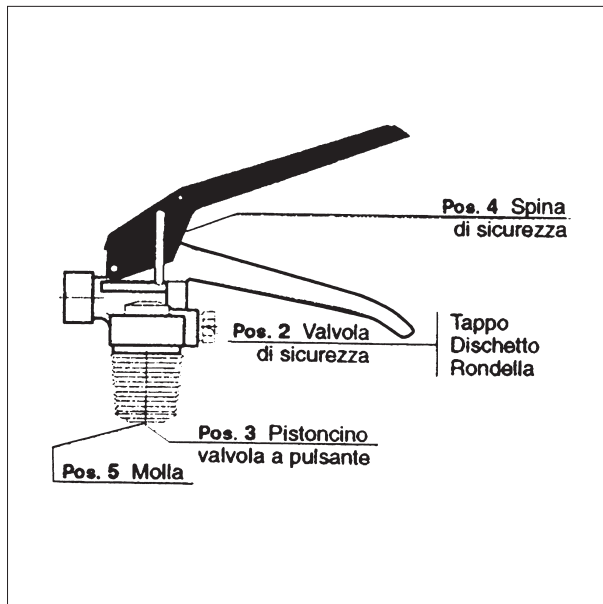

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VACO2B
2	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPCO
3	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTCB
4	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
5	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
6	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
7	TUBO PESCANTE	1	TPC5V
8	MANICHETTA EROGATRICE	1	MANC5T
9	CONO EROGATORE	1	CONOC5
10	ESTINGUENTE	Kg. 5	ECO2
11	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
12	BOMBOLA	1	BC534B
13	ETICHETTA	1	DECES4

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

PULIZIA E PREPARAZIONE CON FONDO
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 50 MICRON
OGIVA GRIGIO RAL 7000

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P9
SCHEDA ESTINTORE CO2/2

PAG. 1 / 2

DATA 01-01-2001


ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg. 5

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE CO2/5 CLASSI 34B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 700 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 330 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 152 mm.
PESO PIENO:	13.5 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	3.5 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	9.5 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	5.6 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	25.0 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	oltre 50.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

BOMBOLA COSTRUITA SECONDO NORMATIVA ITALIANA E COLLAUDATA DALL'ISPESL

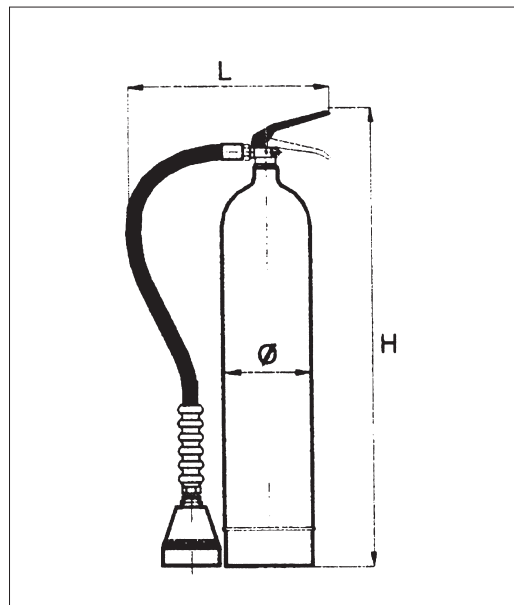

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA ESTRUSIONE IN UN SOL PEZZO DI LEGA DI ALLUMINIO AA 6061-T6 BS DELLO SPESSORE DI MM. 9 CIRCA. FONDELLO ED OGIVA CON FORMA CONCAVA DERIVATI DA ESTRUSIONE IN UN SOL PEZZO DELLO SPESSORE DI MM. 27 PER L'OGIVA. CAPACITÀ BOMBOLA: LT. 7.50.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: DISCO A ROTTURA, POSTO ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE "MPA 17.5 CIRCA".

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA PULSANTE (DI MANOVRA) DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: BIOSSIDO DI CARBONIO (CO₂), PER USO ALIMENTARE PURO AL 99.9%. IL CO₂ È IN GRADO DI SPEGNERE I FUOCHI DI CLASSE:



Fuochi da liquidi infiammabili
quali: petrolio, benzina, etc. e
da solidi liquefatti.



Fuochi da gas infiammabili
quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P10
SCHEDA ESTINTORE CO₂/5

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg. 5

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE CO2 5/A CLASSI 55B-C


ESPLOSO DEI PARTICOLARI

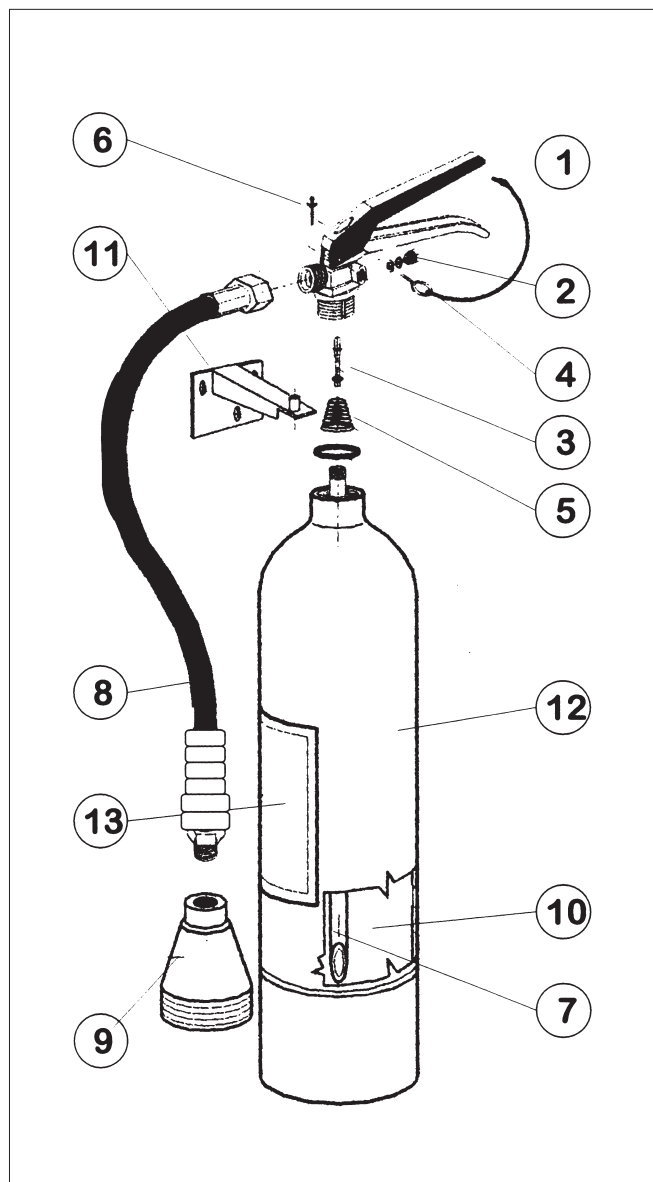

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

SABBIATURA CON MICROSFERE METALLICHE
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 80 MICRON

VALVOLA COMPLETA ART. VACO2B

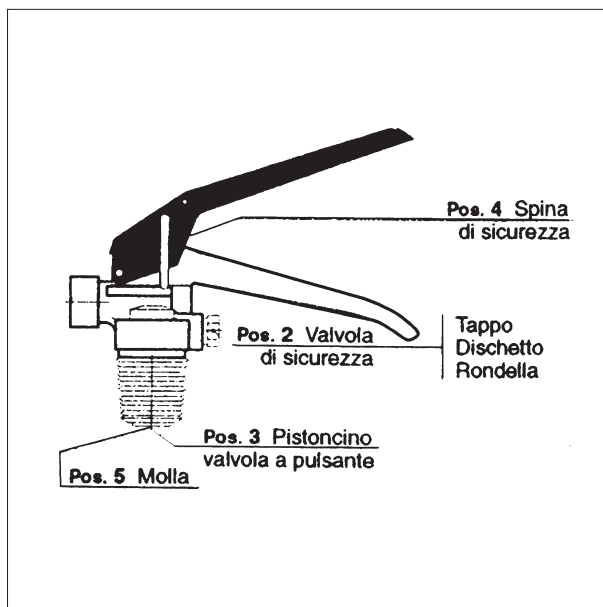

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VACO2B
2	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPCO
3	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTCB
4	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
5	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
6	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
7	TUBO PESCANTE	1	TPC5IS
8	MANICHETTA EROGATRICE	1	MANC5T
9	CONO EROGATORE	1	CONOC5
10	ESTINGUENTE	Kg. 5	ECO2
11	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
12	BOMBOLA	1	BC555B
13	ETICHETTA	1	DECES1

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P11
SCHEDA ESTINTORE CO2 5/A

PAG. 1 / 2

DATA 01-01-2001


ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg. 5

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE CO2 5/A CLASSI 55B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 750 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 330 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 140 mm.
PESO PIENO:	15.2 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	3.5 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	9.5 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	5.6 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	25.0 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	oltre 50.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

BOMBOLA COSTRUITA SECONDO NORMATIVA ITALIANA E COLLAUDATA DALL'ISPESL

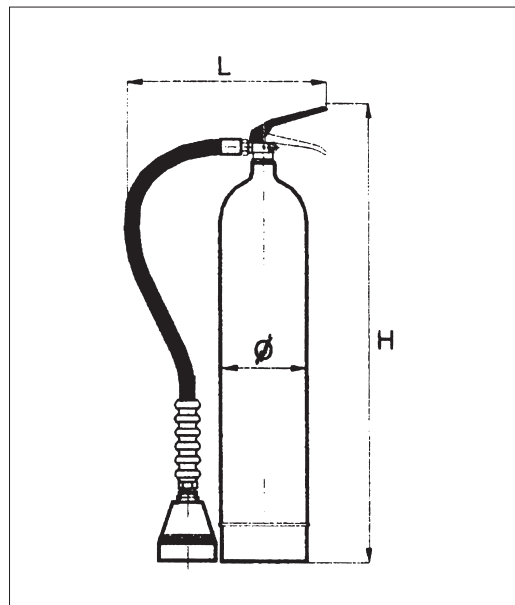

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA TUBO IN UN SOL PEZZO DI ACCIAIO TIPO 35Cr Mo4 bonif. DELLO SPESSORE DI MM. 3.5 CIRCA. FONDELLO ED OGIVA CON FORMA CONCAVA DERIVANTI DA MARTELLATURA A CALDO DELLO SPESSORE DI MM. 5 CIRCA PER IL FONDELLO E MM. 3.5 CIRCA PER L'OGIVA. CAPACITÀ BOMBOLA: LT. 7.5.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: DISCO A ROTTURA, POSTO ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE "MPA 17.5 CIRCA".

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA PULSANTE (DI MANOVRA) DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: BIOSSIDO DI CARBONIO (CO₂), PER USO ALIMENTARE PURO AL 99.9%. IL CO₂ È IN GRADO DI SPEGNERE I FUOCHI DI CLASSE:



Fuochi da liquidi infiammabili
quali: petrolio, benzina, etc. e
da solidi liquefatti.



Fuochi da gas infiammabili
quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P11
SCHEDA ESTINTORE CO₂ 5/A

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg. 2


Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE CO2 2/AL CLASSI 34B-C

ESPLOSO DEI PARTICOLARI

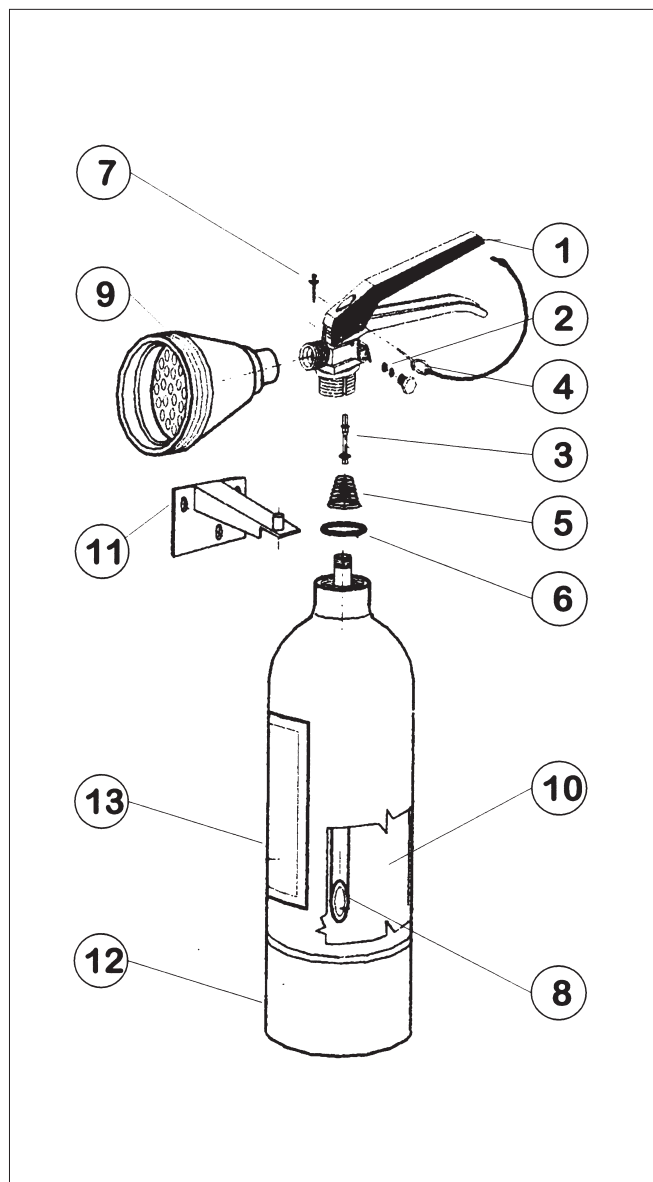

VALVOLA COMPLETA ART. VACO2G

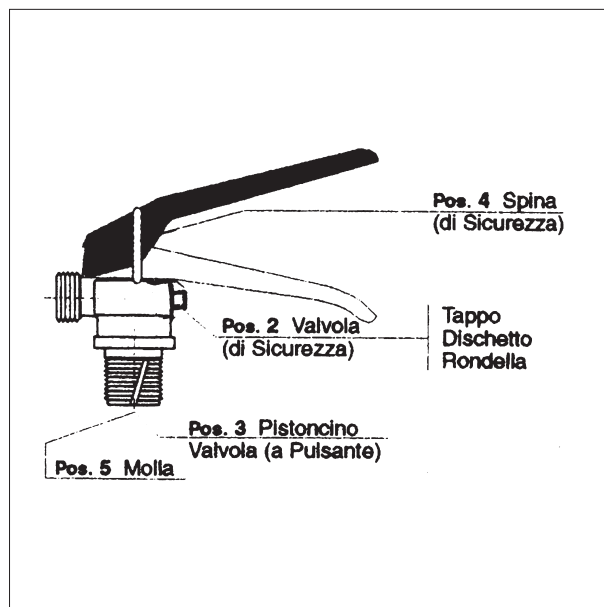

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VACO2G
2	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPCO
3	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTCG
4	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
5	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
6	OR. DI TENUTA	1	ORCO2
7	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
8	TUBO PESCANTE	1	TPC2LX
9	CONO EROGATORE	1	CONOC2
10	ESTINGUENTE	Kg. 2	ECO2
11	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
12	BOMBOLA	1	BC234B
13	ETICHETTA	1	DECES1

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

PULIZIA E PREPARAZIONE CON FONDO
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 50 MICRON
OGIVA GRIGIO RAL 7000

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P12
SCHEDA ESTINTORE CO2 2/AL

PAG. 1 / 2

DATA 01-01-2001


ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg. 2

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE CO2 2/AL CLASSI 34B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 555 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 236 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 111 mm.
PESO PIENO:	5.7 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	2.5 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	6.5 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	5.6 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	25.0 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	oltre 50.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

BOMBOLA COSTRUITA SECONDO NORMATIVA ITALIANA E COLLAUDATA DALL'ISPESL

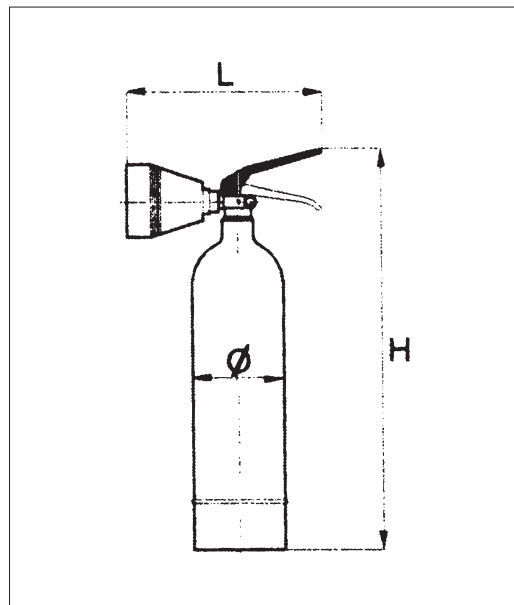

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA ESTRUSIONE IN UN SOL PEZZO DI LEGA DI ALLUMINIO AA 6061-T6 BS DELLO SPESSORE DI MM. 7 CIRCA. FONDELLO ED OGIVA CON FORMA CONCAVA DERIVANTI DA ESTRUSIONE IN UN SOL PEZZO DELLO SPESSORE DI MM. 15 PER L'OGIVA. CAPACITÀ BOMBOLA: LT. 3.00.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: DISCO A ROTTURA, POSTO ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE "MPA 17.5 CIRCA".

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA PULSANTE (DI MANOVRA) DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: BIOSSIDO DI CARBONIO (CO₂), PER USO ALIMENTARE PURO AL 99.9%. IL CO₂ È IN GRADO DI SPEGNERE I FUOCHI DI CLASSE:



Fuochi da liquidi infiammabili
quali: petrolio, benzina, etc. e
da solidi liquefatti.



Fuochi da gas infiammabili
quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P11
SCHEDA ESTINTORE CO₂ 5/A

PAG. 2 / 2


DATA 01-01-2001

ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg. 5

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE CO2 5/AL CLASSI 89B-C


ESPLOSO DEI PARTICOLARI

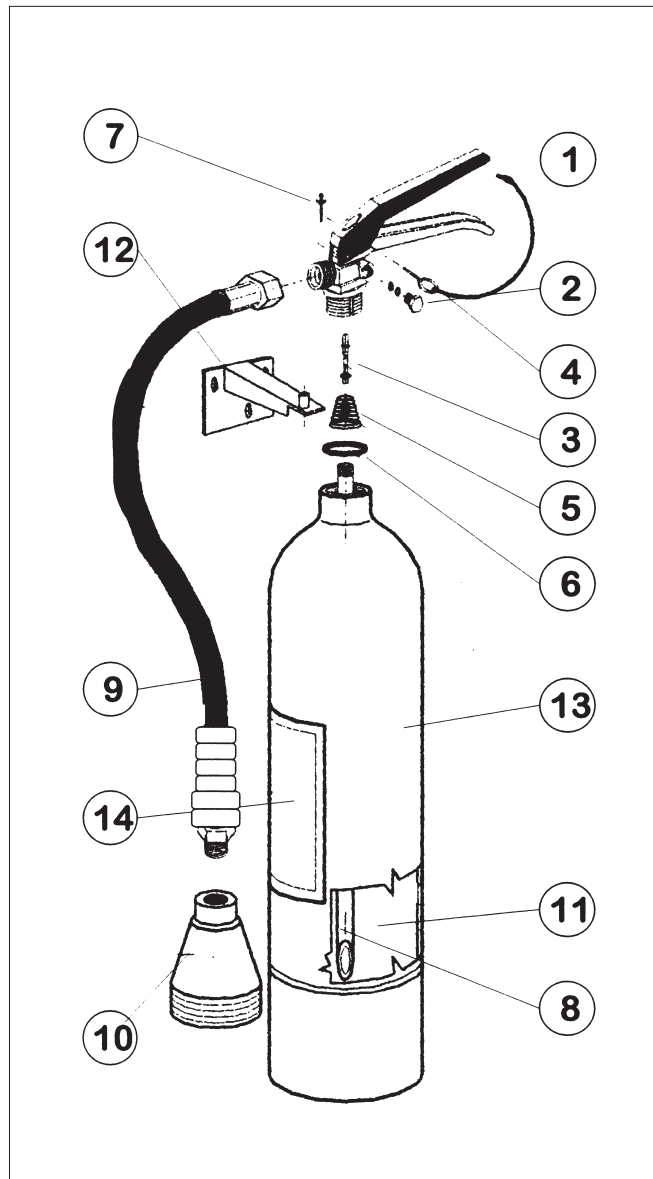

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

PULIZIA E PREPARAZIONE CON FONDO
VERNICIATURA CON POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000, SPESS. MINIMO 50 MICRON
OGIVA GRIGIO RAL 7000

VALVOLA COMPLETA ART. VACO2G

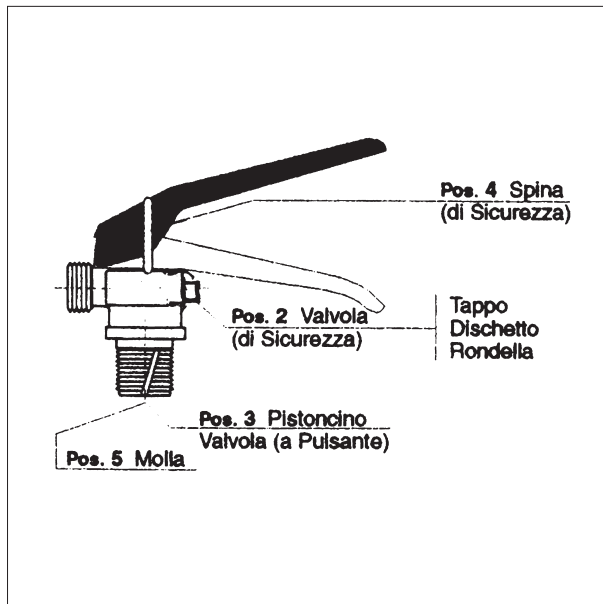

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA A PULSANTE	1	VACO2G
2	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASPCO
3	PISTONCINO VALV. A PULSANTE	1	PISTCG
4	SPINA DI SICUREZZA	1	SPINSI
5	MOLLA PISTONCINO	1	MOLLAP
6	OR. DI TENUTA	1	ORCO2
7	PIOMBINO SIGILLO	1	PIOMBO
8	TUBO PESCANTE	1	TPC5LX
9	MANICHETTA EROGATRICE	1	MANC5T
10	CONO EROGATORE	1	CONOC5
11	ESTINGUENTE	Kg. 5,	ECO2
12	SUPPORTO A GANCIO	1	SUPGAN
13	BOMBOLA	1	BC589B
14	ETICHETTA	1	DECES1

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P12
SCHEDA ESTINTORE CO2 2/AL

PAG. 1 / 2

DATA 01-01-2001


ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg. 5

Omologato secondo D.M. 20/12/1982

DENOMINAZIONE COMMERCIALE CO2 5/AL CLASSI 89B-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 700 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L = 330 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 152 mm.
PESO PIENO:	13.5 Kg. circa
GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	3.5 mt.
DURATA DEL TEMPO DI SCARICA:	9.5 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	5.6 MPA a +20°C
PRESSIONE COLLAUDO:	25.0 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	oltre 50.0 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

BOMBOLA COSTRUITA SECONDO NORMATIVA ITALIANA E COLLAUDATA DALL'ISPESL

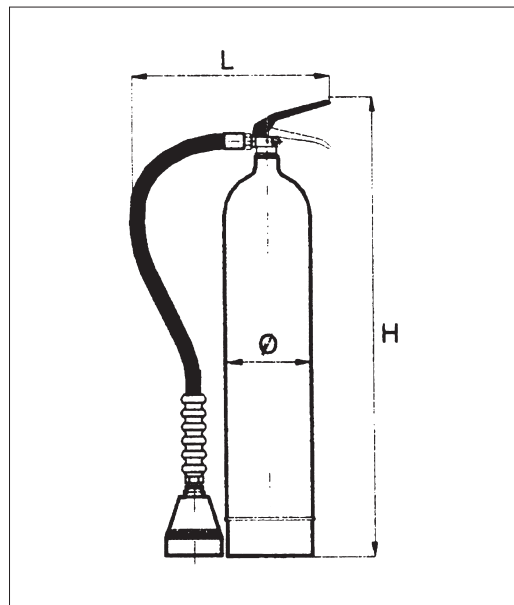

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DA ESTRUSIONE IN UN SOL PEZZO DI LEGA DI ALLUMINIO AA 6061-T6 BS DELLO SPESSORE DI MM. 9 CIRCA. FONDELLO ED OGIVA CON FORMA CONCAVA DERIVATI DA ESTRUSIONE IN UN SOL PEZZO DELLO SPESSORE DI MM. 27 PER L'OGIVA. CAPACITÀ BOMBOLA: LT. 7.50.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: DISCO A ROTTURA, POSTO ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE "MPA 17.5 CIRCA".

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA PULSANTE (DI MANOVRA) DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: BIOSSIDO DI CARBONIO (CO₂), PER USO ALIMENTARE PURO AL 99.9%. IL CO₂ È IN GRADO DI SPEGNERE I FUOCHI DI CLASSE:



Fuochi da liquidi infiammabili
quali: petrolio, benzina, etc. e
da solidi liquefatti.



Fuochi da gas infiammabili
quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P13
SCHEDA ESTINTORE CO2 5/AL


PAG. 2 / 2

DATA 01-01-2001

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE ABC DA Kg. 50

Omologato secondo D.M. 06/03/1992 (UNI 9492)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DPL/50 CLASSI A-B1-C

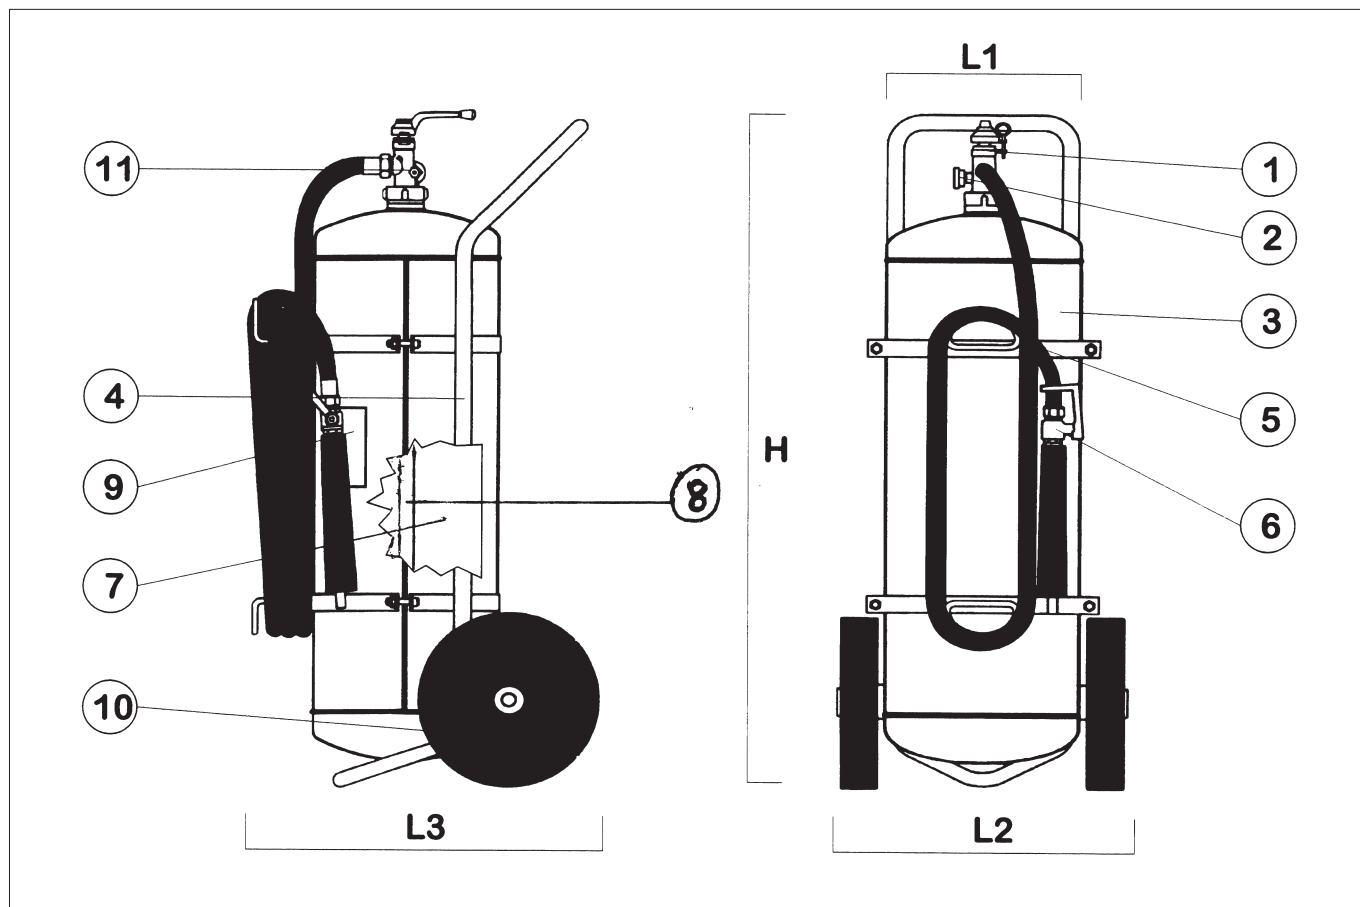

ELENCO COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.TÀ	ART.
1	VALVOLA CON CARRELLATO	1	VACP50
2	MANOMETRO Ø 35	1	MACP50
3	SERBATOIO	1	BOCP50
4	TELAIO PORTABOMBOLA CON CONTROFASCE	1	YECF50
5	MANICHETTA RACCORDATA (SOLO TUBO)	1	MANP50
6	GRUPPO EROGATORE (VALVOLA + CONO)	1	LANP50
7	ESRINGUENTE	Kg. 50	EPAB40
8	TUBO PESCANTE	1	TPCP50
9	ETICHETTA	1	DECES1
10	RUOTE Ø 300	1	RUO300
11	VALVOLA DI SICUREZZA	1	VASCPO

TRATTAMENTO ESTERNO DEL SERBATOIO

SABBIATURA CON MICROSFERE
METALLICHE + VERNICIATURA CON
POLVERE POLIESTERE
ROSSO RAL 3000,
SPESS. MINIMO 80 MICRON

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO C1
SCHEDA ESTINTORE DPL/50

PAG. 1 / 2

DATA 01-01-2001

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE ABC DA Kg. 50

Omologato secondo D.M. 06/03/1992 (UNI 9492)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DPL/50 CLASSI A-B1-C

ALTEZZA TOTALE:	H = 1100 mm.
LARGHEZZA TELAIO:	L1 = 305 mm.
LARGHEZZA TOTALE:	L2 = 460 mm.
PROFONDITÀ:	L3 = 585 mm.
DIAMETRO SERBATOIO:	Ø = 310 mm.
PESO PIENO:	81 Kg. circa
LUNGHEZZA MANICHETTA:	4 mt.

GITTATA EFFICACE ESTINGUENTE:	8,5 mt.
DURATA DEL TEMPO DISCARICA:	40 sec.
PRESSIONE ESERCIZIO:	1.4 MPA
PRESSIONE COLLAUDO:	3.5 MPA
PRESSIONE SCOPPIO:	7.5 MPA
TEMP. LIMITE DI ESERCIZIO:	-20°C +60°C

DETTAGLI DEL CONTENITORE: CORPO CON FORMA CILINDRICA, DERIVATO DALLA CALANDRATURA DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 2,5 MM. (FE P11 UNI 5867). FONDELLO ED OGIVA CON FORMA CONCAVA DERIVATI DALLO STAMPAGGIO DI LAMIERA TRONCATA DELLO SPESSORE DI 2,5 MM. (FE P12 UNI 5867). CAPACITÀ SERBATOIO: LT. 69.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: ROTTURA DISCHETTO POSTO ALL'INTERNO DEL GRUPPO VALVOLARE 'MPA 2.10 CIRCA'.

PER EVITARE FUNZIONAMENTI ACCIDENTALI: SPINOTTO DI SICUREZZA INSERITO NELLA LEVA DI MANOVRA DELLA VALVOLA, SIGILLATO (DA SBLOCCARE AL MOMENTO DELL'UTILIZZO).

AGENTE ESTINGUENTE: POLVERE ESTINGUENTE ABC COMPOSTA DA 40% MONOAMMONIO FOSFATO, 55% SOLFATO DI AMMONIO, 5% ADDITIVI. PROPELLENTE = ARIA DEUMIDIFICATA. LA POLVERE ABC È IN GRADO DI ESTINGUERE I FUOCHI DI CLASSE:



A Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica quali: legno, gomma, tessuti, etc. la cui combustione avviene con formazione di braci.



B Fuochi da liquidi infiammabili quali: petrolio, benzina, etc. e da solidi liquefatti.



C Fuochi da gas infiammabili quali: metano, propano, etc.

L'estintore ha inoltre superato la prova dielettrica a 35Kv. Utilizzare ad almeno 1 mt. di distanza.

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO P5
SCHEDA ESTINTORE EL/P6

PAG. 2 / 2

DATA 01-01-2001

TABELLA RIASSUNTIVA PARTI DI RICAMBIO DEGLI ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI OMOLOGATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

ESTINTORE	VALVOLA	RACCORDO A "TEE"	VALVOLA SICUREZZA	MANOMETRO	PESCANTE	UGELLO O MANICHETTA	ESTINGUENTE
DPL/1	VADPL1	RACATI+VALIND	VASPPPO	MADPL1	TPDPL1	UGDPL1	EPAB40
DPL/3	VADPL3	RACATI+VALIND	VASPPPO	MADPL3	TPDPL3	UGDPL3	EPAB40
DPL/6	VADPL3	RACATI+VALIND	VASPPPO	MADPL3	TPDPL6	MANDP6	EPAB40
DPL/9	VADPL9	RACATI+VALIND	VASPPPO	MADPL9	TPDPL9	MANDP9	EPAB40
EL/P6	VAELP6	/	VASPPPO	MAELP6	TPELP6	MANEP6	EPAB40
EL/P9	VAELP6	/	VASPPPO	MAELP6	TPELP9	MANEP6	EPAB40
BC/6	VABC6	/	VASPPPO	MADPL9	TPBC6	MANBC6	EPBCN
BC/12	VABC12	/	VASPPPO	MADPL9	TPDPL9	MANB12	EPBCN
CO2/2	VACO2B	/	VASPCO	/	TPC2V	CONOC2	ECO2
CO2/5	VACO2B	/	VASPCO	/	TPC5V	MANC5T CONOC5	ECO2
CO2 5/A	VACO2B	/	VASPCO	/	TPC5IS	MANC5T CONOC5	ECO2
CO2 2/AL	VACO2G	/	VASPCO	/	TPC2LX	CONOC2	ECO2
CO2 5/AL	VACO2G	/	VASPCO	/	TPC5LX	MANC5T CONOC5	ECO2
DPL/50	VACP50	/	VASCPO	MACP50	TPCP50	MANP50 LANP50	EPAB40

TUTTI GLI ESTINTORI DI TIPO OMOLOGATO, PER MANTENERE LA CONFORMITÀ AL MODELLO DEPOSITATO DEVONO ESSERE MANUTENZIONATI E RICARICATI ESCLUSIVAMENTE CON PRODOTTI E RICAMBI ORIGINALI

I DATI TECNICI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PREAVVISO NÈ RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO T1
SCHEDA TABELLA TAB. 1

PAG. 1 / 1

DATA 01-01-2001

Polvere BC-E STOP/FIRE

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE

Tipo di prodotto	Polvere estinguente
Nome commerciale	POLVERE BC-E STOP/FIRE
Codice di identificazione	Vedere lista prodotti
Identificazione della società	MEGAVIT SRL

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUI COMPONENTI

Componenti	n° Cas	%
Sodio Bicarbonato	144-55-8	95
Additivi	N.A.	5

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con gli occhi: lavare gli occhi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

Contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste consultare il medico.

Inalazione: portare il soggetto all'aria aperta. Se i sintomi persistono consultare il medico.

Ingestione: bere molta acqua (minimo 40 cl.) e consultare il medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione appropriati: il prodotto è un agente estinguente. Procedura antincendio: non applicabile.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali: per le informazioni relative ai rischi per l'ambiente e la salute, la protezione delle vie respiratorie, la ventilazione ed i mezzi di protezione individuali fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda.

Metodi di pulizia: raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inviarlo allo smaltimento.

Metodi di smaltimento: smaltire il rifiuto in discarica controllata.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Condizioni di stoccaggio: immagazzinare in ambiente coperto, protetto dagli agenti atmosferici ed in particolare dall'umidità.

Manipolazione: il prodotto non presenta rischi di irritazione acuta. È comunque consigliabile indossare nel corso della manipolazione guanti, mascherina ed occhiali protettivi.

Prevenzione incendi: non applicabile.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione degli occhi:	usare occhiali protettivi.
Protezione delle mani:	usare guanti adatti durante l'impiego.
Protezione della pelle:	evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle.
Protezione respiratorie:	usare mascherina antipolvere.
Ingestione:	non mangiare né bere durante l'impiego.
Controllo dell'esposizione dei componenti:	nessuno.



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO SIC1
COD. EPBCN

PAG. 1 / 2

DATA 01-01-2001

9. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE

Stato fisico:	solido cristallino omogeneo e scorrevole.
Colore:	bianco al naturale ed in utilizzo.
Odore:	inodore.
Solubilità:	non solubile in acqua.
Punto di fusione:	170/190°C.
Punto di ebollizione:	non applicabile.
Punto di infiammabilità:	non applicabile.
Temperatura di autoaccensione:	non combustibile.
pH:	ca. 8
Densità apparente:	ca. 1

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità: il prodotto è stabile.

Condizioni da evitare: temperature superiori ai 60°.

Materiale da evitare: acidi e sostanze ossidanti.

Prodotti di decomposizione pericolosi: anidride carbonica.

Altre informazioni: nessuna.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità orale ed acuta: DL50 (ratto) <2g/Kg

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Biodegradabilità: < 90%

Ecotossicità: non tossico

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Recuperare il prodotto ed inviare ad un impianto di smaltimento autorizzato secondo le Leggi vigenti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto stradale e ferroviario (ATR / RIDO): non regolamentato.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Legge 256/74 e D.M. 28-01-1992 (classificazione ed etichettatura di prodotti pericolosi).

Simboli: non richiesti.

Fra *R* e *S*: non richieste.

Materia non pericolosa.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sui dati attualmente disponibili e sulle analisi eseguite dall'Università degli Studi di Milano, dipartimento di Farmacologia-Chemioterapia e Tossicologia medica "Emilio Trabucchi" relativamente ai criteri più idonei per la manipolazione del prodotto in condizioni normali.

Qualunque utilizzo o impiego del prodotto in maniera non conforme alle indicazioni di questa scheda o in qualunque altro processo ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO SIC1
COD. EPBCN

PAG. 2 / 2

DATA 01-01-2001

Polvere ABC POL/FIRE SUPER

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE

Tipo di prodotto	Polvere estinguente
Nome commerciale	POLVERE ABC POL/FIRE SUPER
Codice di identificazione	Vedere lista prodotti
Identificazione della società	MEGAVIT SRL

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUI COMPONENTI

Componenti	n° Cas	%
Monoammonio fosfato	7722-76-1	40 +/- 1.5
Solfato di ammonio	7783-20-2	55 +/- 3
Assitivi	N.A.	5

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con gli occhi: lavare gli occhi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

Contatto con la pelle: lavare la pelle abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste consultare il medico.

Inalazione: portare il soggetto all'aria aperta. Se i sintomi persistono consultare il medico.

Ingestione: bere molta acqua (minimo 40 cl.) e consultare il medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione appropriati: il prodotto è un agente estinguente. Procedura antincendio: non applicabile.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali: per le informazioni relative ai rischi per l'ambiente e la salute, la protezione delle vie respiratorie, la ventilazione ed i mezzi di protezione individuali fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda.

Metodi di pulizia: raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inviarlo allo smaltimento.

Metodi di smaltimento: smaltire il rifiuto in discarica controllata.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Condizioni di stoccaggio: immagazzinare in ambiente coperto, protetto dagli agenti atmosferici ed in particolare dall'umidità.

Manipolazione: il prodotto non presenta rischi di irritazione acuta. È comunque consigliabile indossare nel corso della manipolazione guanti, mascherina ed occhiali protettivi.

Prevenzione incendi: non applicabile.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

Protezione degli occhi:	usare occhiali protettivi.
Protezione delle mani:	usare guanti adatti durante l'impiego.
Protezione della pelle:	evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle.
Protezione respiratorie:	usare mascherina antipolvere.
Ingestione:	non mangiare né bere durante l'impiego.
Controllo dell'esposizione dei componenti:	nessuno.



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO SIC2
COD. EPAB40

PAG. 1 / 2

DATA 01-01-2001

9. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE

Stato fisico:	solido cristallino omogeneo e scorrevole.
Colore:	bianco al naturale, colorabile in azzurro o giallo.
Odore:	inodore.
Solubilità:	non solubile in acqua.
Punto di fusione:	170/190°C.
Punto di ebollizione:	non applicabile.
Punto di infiammabilità:	non applicabile.
Temperatura di autoaccensione:	non combustibile.
pH:	ca. 6.
Densità apparente:	ca. 0.9.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità: il prodotto è stabile.

Reattività: il prodotto reagisce con gli agenti ossidanti.

La decomposizione in un incendio libera gas che neutralizzano l'ossigeno.

La combustione del prodotto porta alla formazione di anidride fosforosa ed ammoniaca.

La P_2O_5 che si forma come residuo della combustione sul particolato ha delle caratteristiche tossicologiche note essendo una sostanza corrosiva ed irritante per le mucose, per cui la sua valutazione tossicologica non può prescindere da considerazioni di rischio / beneficio legate all'attività ignifuga del prodotto.

Si sottolinea comunque che il dosaggio della P_2O_5 presente nei gas di combustione "gorgogliato" è nettamente inferiore ai valori soglia di 1 mg / mc di aria raccomandato dalla American Conference of Government Hygienists (ACGIH) per gli ambienti di lavoro.

Per quanto riguarda l'ammoniaca alla luce della classificazione di Henderoned Hoggard (Patty's Industrial Hygiene and Toxicology) la concentrazione risulta ampiamente nei limiti accettabili.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità orale ed acuta: DL50 (ratto) 3000 mg/Kg

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Biodegradabilità: > 90%

Ecotossicità: non tossico

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Recuperare il prodotto ed inviare ad un impianto di smaltimento autorizzato secondo le Leggi vigenti.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto stradale e ferroviario (ATR / RIDO): non regolamentato.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Legge 256/74 e D.M. 28-01-1992 (classificazione ed etichettatura di prodotti pericolosi).

Simboli: non richiesti.

Frase R e S: non richieste.

Materia non pericolosa.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sui dati attualmente disponibili e sulle analisi eseguite dall'Università degli Studi di Milano, dipartimento di Farmacologia-Chemioterapia e Tossicologia medica "Emilio Trabucchi" relativamente ai criteri più idonei per la manipolazione del prodotto in condizioni normali.

Qualunque utilizzo o impiego del prodotto in maniera non conforme alle indicazioni di questa scheda o in qualunque altro processo ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO SIC2
COD. EPAB40

PAG. 2 / 2

DATA 01-01-2001

Biossido di Carbonio Liquido (refrigerato)

Scheda Dati di Sicurezza

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ FORNITRICE

Scheda n.	018B
Prodotto	Biossido di Carbonio Liquido (refrigerato)
Formula chimica	CO ₂
Identificazione della società fornitrice	AIR LIQUIDE ITALIA SRL

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INCENDI

Sostanza / Preparato	Sostanza.
Componenti / Impurezze	Non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto
CAS n.	00124-38-9
CEE n.	204-696-9

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Identificazione dei pericoli	Gas liquefatto refrigerato. Il contatto con il prodotto può provocare lesioni causate dalla bassa temperatura. In alta concentrazione può provocare asfissia.
------------------------------	---

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Inalazione	In alta concentrazione può causare asfissia. I sintomi possono includere perdita di mobilità e/o conoscenza. Le vittime possono non rendersi conto dell'asfissia. Basse concentrazioni di CO ₂ causano aumento della frequenza respiratoria e mal di testa. Spostare la vittima in zona non contaminata indossando autorespiratore. Mantenere il paziente disteso e a caldo. Chiamare un medico. Procedere alla respirazione artificiale in caso di arresto della respirazione.
Contatto con la pelle e con gli occhi	Lavare immediatamente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti. In caso di lesioni da bassa temperatura spruzzare con acqua per almeno 15 minuti.
Ingestione	Applicare una garza sterile. Procurarsi assistenza medica. Via di esposizione poco probabile.

5. MISURE ANTINCENDIO

Pericoli specifici	L'esposizione alle fiamme può provocare la rottura o l'esplosione del recipiente. Non infiammabile.
Prodotti di combustione pericolosi	Nessuno.
Mezzi di estinzione utilizzabili	Si possono usare tutti i mezzi estinguenti conosciuti.
Metodi specifici	Se possibile arrestare la fuoriuscita del prodotto. Rimuovere il recipiente o raffreddarlo con acqua da posizione protetta.
Mezzi di protezione speciali	Usare l'autorespiratore in spazi ristretti.



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO SIC3
COD. ECO2

PAG. 1 / 3

DATA 01-01-2001

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITE ACCIDENTALI DIPRODOTTO

Protezioni individuali

Evacuare l'area.

Usare indumenti protettivi.

Usare l'autorespiratore per entrare nella zona interessata se non è provato che l'atmosfera sia respirabile.

Assicurare una adeguata respirazione.

Protezione per l'ambiente

Tentare d'arrestare la fuoriuscita.

Evitarne l'ingresso in fognature, scantinati, scavi e zone dove l'accumulo può essere pericoloso.

Metodi di rimozione del prodotto

Ventilare la zona.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione e stoccaggio

Evitare il risucchio di acqua nel contenitore.

Non permettere il riflusso del gas nel contenitore.

Utilizzare solo apparecchiature specifiche, adatte per il prodotto, la pressione e la temperatura di impiego.

In caso di dubbi contattare il fornitore del gas.

Far riferimento alle istruzioni del fornitore per la manipolazione del contenitore.

Mantenere il contenitore sotto i 50°C in zona ben ventilata.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONI INDIVIDUALI

Valore limite di esposizione TLV

5000 ppm

Protezione personale

Proteggere gli occhi, il viso e la pelle da spruzzi di liquido.

Assicurare una adeguata ventilazione.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Peso molecolare

44

Punto di fusione

-56.6°C

Punto di ebollizione

-78,5 (s)°C

Temperatura critica

31°C

Densità relativa, gas (aria=1)

1.52

Densità relativa, liquido (acqua=1)

1.03

Tensione di vapore a 20°C

57.3 bar

Solubilità in acqua (mg/l)

2000

Aspetto

Liquido incolore

Odore

Non avvertibile dall'odore

Altri dati

Gas/vapore più pesante dell'aria.

Può accumularsi in spazi chiusi particolarmente al livello del suolo o al di sotto di esso.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità e reattività

Stabile in condizioni normali.

Fughe di liquido possono causare l'infragilimento delle strutture.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Generali

A basse concentrazioni causa rapidamente insufficienza respiratoria.

I sintomi sono mal di testa, nausea e vomito che possono portare alla perdita di conoscenza.



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO SIC3
COD. ECO2

PAG. 2 / 3

DATA 01-01-2001

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Generali

Se scaricato in grosse quantità può favorire l'effetto serra.
Può provocare danni alla vegetazione a causa della bassa temperatura.
1.

Fattore di riscaldamento

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Generali

Non scaricare dove l'accumulo può essere pericoloso.
Evitare lo scarico diretto in atmosfera in grossi quantitativi.
Contattare il fornitore se si ritengono necessarie istruzioni per l'uso.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

UN n.

2187

Class/Div

2.2

ADR/RID n.

2,7°a

n. pericolo ADR/RID

22

Tremcard n.

11

Groupcard n.

20g22

Etichetta ADR

Etichetta 2: gas non infiammabile non tossico.

Altre informazioni per il trasporto

Evitare il trasporto su veicoli dove la zona di carico non è separata dall'abitacolo.
Assicurarsi che il conducente sia informato del rischio potenziale del carico e sappia cosa fare in caso di incidente o di emergenza.
Prima di iniziare il trasporto accertarsi che il carico sia ben assicurato e:
Assicurarsi che vi sia adeguata ventilazione.
Assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni.

15. INFORMAZIONI SULLE REGOLAMENTAZIONI

Numero nell'allegato I della Dir 67/548

Non escluso nell'allegato I.

Classificazione CEE

Proposta dell'Associazione delle Industrie di Categoria.
Non classificato consostanze pericolose.

Etichettatura dei recipienti

Simboli

Si utilizzano i simboli previsti dall'ADR.

Etichetta 2: gas non infiammabili non tossico.

Frase di rischio

RA5 In alta concentrazione può provocare asfissia.

RFb Può provocare lesioni causate dalla bassa temperatura.

Consigli di prudenza

S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

S23 Non respirare i gas.

S36 Usare indumenti protettivi adatti.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Assicurare l'osservanza di tutti i regolamenti nazionale e regionale.

Il rischio di asfissia è spesso sottovalutato e deve essere ben evidenziato durante l'addestramento degli operatori.
Prima di utilizzare questo tipo di prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiali.

Le informazioni contenute in questo documento sono da ritenersi valide al momento della stampa.

Fonte dei dati principali utilizzati per la redazione della Scheda Dati di Sicurezza: banca dati EIGA.

"Le informazioni di questa SDS sono fornite al fine di questa protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da un uso di tali informazioni per fini diversi da quelli citati".



S.A.M.E. snc
Dovera (CR)
Via de Ponti, 3/5
Tel. 0373.978278
Fax 0373.978015

**SISTEMA DI
QUALITÀ
CERTIFICATO
ISO 9002**

BOLLETTINO TECNICO SIC3
COD. ECO2

PAG. 3 / 3

DATA 01-01-2001